

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'assainissement collectif

Exercice 2018



Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice présenté conformément à l'article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007. Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site <u>www.services.eaufrance.fr</u>, rubrique « l'Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

Table des matières

1.	Carac	etérisation technique du service	3		
	1.1.	Présentation du territoire desservi			
	1.2.	Mode de gestion du service			
	1.3.	Estimation de la population desservie (D201.0)			
	1.4.	Nombre d'abonnés			
	1.5.	Volumes facturés			
	1.6.	Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)	6		
	1.7.	Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert			
	1.8.	Ouvrages d'épuration des eaux usées			
	1.1.	Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)			
	1.1.1				
	1.1.2	Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration	38		
2.	Tarifi	cation de l'assainissement et recettes du service			
	2.1.	Modalités de tarification			
	2.2.	Facture d'assainissement type (D204.0)			
	2.3.	Recettes			
3.		ateurs de performance			
٥.	3.1.	Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)			
	3.2.	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)			
	3.3.	Conformité de la collecte des effluents (P203.3)			
	3.4.	Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)	47 10		
	3.5.	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)			
	3.5. 3.6.	Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)			
	3.7.	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)			
	3.8.	Points noirs du réseau de collecte (P252.2)			
	3.9.	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)			
	3.10.	Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)			
	3.11.	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3)			
	3.12.	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2)			
	3.13.	Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)			
	3.14.	Taux de réclamations (P258.1)			
4.		acement des investissements			
٠.	4.1.	Montants financiers			
	4.1.	Etat de la dette du service			
	4.2.	Amortissements			
	4.4.	Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les	1 4		
		ances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux	72		
	4.5.	·			
		dernier exercice			
5.		ns de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau			
٠.	5.1.	Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)			
6					
6.	rabie	au récapitulatif des indicateurs	13		

1. Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi					
Le service est géré au niveau ☐ comm ☐ interce	unal ommunal				
• Nom de la collectivité : VICHY CO	OMMUNAUTE				
• Caractéristiques (commune, EPCI	et type, etc.): Communauté d'agglomération	1			
• Compétences liées au service :		Oui	Non		
	Collecte				
	Transport	$\overline{\mathbf{V}}$			
	Dépollution	$\overline{\mathbf{Q}}$			
	Contrôle de raccordement	\boxtimes			
	Elimination des boues produites				
Et à la demande des propriétaires :	Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement		\boxtimes		
	Les travaux de suppression ou d'obturation des fosses		\boxtimes		
• Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.): Abrest, Arfeuilles Bellerive-sur-Allier, Billy, Bost, Brugheas, Busset, Charmeil, Châtel-Montagne, Châtelus, Cognat-Lyonne Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-Vieux, Cusset, Espinasse-Vozelle, Ferrières-sur-Sichon, Hauterive, Le Mayet-de Montagne, Le Vernet, Magnet, Mariol, Molles, Saint-Germain-des-Fossés, Saint-Pont, Saint-Rémy-en-Rollat Saint-Yorre, Serbannes, Seuillet, Vendat, Vichy					
• Existence d'une CCSPL	☑ Oui	□ Nor	ı		
• Existence d'un zonage	☐ Oui, date d'approbation*:	🛛 No	n		

1.2. Mode de gestion du service



Le service est exploité en Régie par Régie à autonomie financière

^{*} Approbation en assemblée délibérante

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)



Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'assainissement collectif dessert 67 104 habitants au 31/12/2018 (63 296 au 31/12/2017).

Commentaire: Le nombre d'habitants desservis est calculé sur la base de 2,2 habitants par abonnés

1.4. Nombre d'abonnés



Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert 30 502 abonnés au 31/12/2018 (28 771 au 31/12/2017).

Commentaire: Nombre d'abonnés (facturés) suite à la fusion avec les communes de l'ex-CCMB et de St Pont.



Raccordement au réseau

L'évolution des abonnés au service de l'assainissement collectif est le suivant :

	Nombre total d'abonnés 31/12/2017	Nombre total d'abonnés au 31/12/2018	Variation en %
Total	28 771	30 502	6%

Nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement : 32 250.

Commentaire: Nombre potentiel estimé

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 49,98 abonnés/km) au 31/12/2018. (50,74 abonnés/km au 31/12/2017).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,2 habitants/abonné au 31/12/2018. (2,2 habitants/abonné au 31/12/2017).



Remarque : en 2015, ce chiffre correspondait au nombre de factures émises par le service facturation et la CBSE et non au vrai nombre d'abonnés qui - sur les 23 communes - est de 28 108, ce qui explique l'écart important entre 2015 et 2016.


1.5. Volumes facturés



	Volumes facturés durant l'exercice 2017 en m ³	Volumes facturés durant l'exercice 2018 en m ³	Variation en %
Total des volumes facturés aux abonnés	3 665 050	3 897 390	6,3%

⁽¹⁾ Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Commentaire: Ce volume comprend à la fois les volumes facturés par les SIVOM Vallée de la Besbre, Vallée du Sichon, CBSE et le service facturation assainissement de Vichy Communauté.

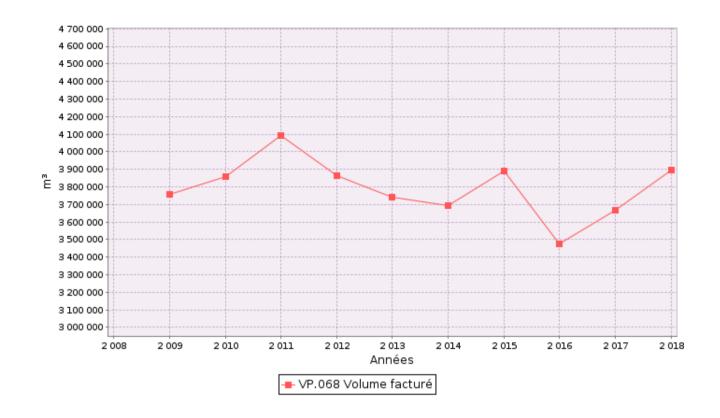

1.6. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)



Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de 13 au 31/12/2018 (13 au 31/12/2017).

1.7. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert



Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :

- 64,3 km de réseau unitaire hors branchements,
- 546,04 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,

soit un linéaire de collecte total de 610,34 km (567 km au 31/12/2017).

132 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

DO : Déversoir d'Orage sur le réseau PR : trop-plein de Poste de Refoulement

Système de collecte de Vichy Rhue

Commune	Ouvrage	Rue
Abrest	PR	PR les Graviers
Abrest	PR	Rel. les Dollots 1 (haut)
Abrest	PR	Rel. les Dollots 2 (bas)
Abrest	PR	Rel. Camping
Abrest	PR	Rel. La font des Grimaux

Abrest	PR	Rel. Route de Hauterive
Bellerive	DO	Le Bois Randenais
Bellerive	DO	Avenue de Russie 1
Bellerive	DO	Avenue de Russie 2
Bellerive	DO	Avenue de Russie 3
Bellerive	PR	PR Athlétisme
Bellerive	PR	Rel. Le Golf
Bellerive	PR	Rel. Les Tribles
Bellerive	PR	Rel. Les Courses
Bellerive	PR	Rel. Le Colombier
Bellerive	PR	Rel. Les Berges
Bellerive	PR	Rel. Ecole Jean Zay
Brugheas	PR	Rel. La Boucharde
Brugheas	PR	Rel. Communal de Bord
_	PR	Rel. Les Vignes Jardiaux
Brugheas	PR PR	Rel. Les Retords
C-Lyonne		
C-Lyonne	PR	Rel.Cognat
C-Lyonne	PR	Rel. Marais de rilhats
C-Lyonne	PR	Rel. Les Tilleuls
CLV	DO	Beausoleil (trottoir)
CLV	DO	Beausoleil (carrefour)
CLV	PR	Rel. La Viala
CLV	PR	Rel. Les Bordes
CLV	PR	Rel. Le Morvan
CLV	PR	Rel. Les Thomassins
CLV	PR	Rel. Nantille
Cusset	PR	PR Chassignol
Cusset	PR	Rel. Citroën
Espinasse	PR	PR Espinasse
Espinasse	PR	PR Bois Cluny
Espinasse	PR	Rel. Chabonne
Espinasse	PR	Rel. Les Fauvettes
Espinasse	PR	Rel. Le Pouzatais
Hauterive	PR	Rel. Champ Guérin
Le Vernet	DO	Route de Vichy
Le Vernet	DO	Rue C Weyer
Le Vernet	PR	Rel. La Courie
Le Vernet	PR	Rel. Plan de Domère
Le Vernet	PR	Rel. Les Doyates
SGDF	PR	PR3
St Rémy	DO	Rue de Vendat
St Rémy	DO	Rue des Catalpas
St Rémy	PR	PR1
St Rémy	DO	Rue des Grands Champs
St Rémy	PR	Rel. Les Gravières
St Rémy	PR	Rel. Vallières
St Rémy	PR	Rel. Le Colombier
Serbannes	PR	Rel. Jolybois
Serbannes	PR	Rel. Les Charmes

Serbannes	PR	Rel. Le Grand Serbannes
Serbannes	PR	Rel. Le Lavoir
Serbannes	PR	Rel. Bout du Monde
Serbannes	PR	Rel. la Bacconette
Serbannes	PR	Rel. La Tuilerie
Vendat	PR	Rel. Champ Pioton
Vendat	PR	Rel. Route de Vichy
Vendat	PR	Rel. Vieux Vendat
Vendat	PR	Rel. Vieux Château
Vendat	PR	Rel. Bellevue 1
Vendat	PR	Rel. Bellevue 2 (Place)
Vendat	PR	Rel. Les Champs Longs
Vichy	DO	Boulevard du Sichon
Vichy	DO	Lac d'Allier
Vichy	DO	Dunkerque
Vichy	DO	Cusset
Vichy	DO	Beauséjour 1
Vichy	DO	Beauséjour 2
Vichy	DO	Glénard (les Thermes)
Vichy	DO	Mutualité
Vichy	DO	Alexandre Ier
Vichy	DO	Charles de Gaulle
Vichy	DO	Route de Thiers
Vichy	DO	Victor Hugo
Vichy	PR	PR Bel Air
Vichy	PR	Rel. Plage des Célestins
Vichy	PR	Rel. Pont de Bellerive
Vichy	PR	Rel. Glénard
Vichy	PR	Rel. Aligator

Système de collecte de Saint Germain des Fossés

Commune	Ouvrage	Rue
SGDF	DO	Route de Bourzat
SGDF	DO	La Rabrunin
SGDF	DO	Rue du Prieuré
SGDF	DO	Le Prieuré (PR)
SGDF	DO	Rue Fernand Raynaud
SGDF	DO	Le Mourgon
SGDF	DO	Rue Saurou
SGDF	DO	Rue des Trois Ponts
SGDF	DO	La Poste
SGDF	DO	Rue du 8 mai (les vignauds)
SGDF	DO	Moulin froid
SGDF	DO	La Sablouze
SGDF	PR	Rel. Gendarmerie
SGDF	PR	Rel. Le Levrault
SGDF	PR	Rel. Le Prieuré
SGDF	PR	Rel. Le grand Village

SGDF	PR	Rel. La Sablouze
SGDF	PR	Rel. Les courreaux
Seuillet	PR	Rel.Principal
Seuillet	PR	Rel. Le Bourg
Billy	PR	Rel. Le grand Poënat

Système de collecte de Billy

Commune	Ouvrage	Rue
Billy	PR	Rel. La Paroisse
Billy	PR	Rel. Principal

Système de collecte de Creuzier-le-Neuf

Commune	Ouvrage	Rue
CLN	DO	Chemin de Lavarre
CLN	PR	Rel. Le CAT
CLN	PR	Rel. Les Etelles
CLN	PR	Rel. Les Bussonnets
CLN	PR	Rel. Les Chambards
CLN	PR	Rel. Les Ancizes 2

Système de collecte de Charmeil

Commune	Ouvrage	Rue
Charmeil	DO	Rue du Château
Charmeil	DO	Rte de St Pourçain
Charmeil	PR	Rel. Les Forestiers
Charmeil	PR	Rel. Les Tourillons
Charmeil	PR	Rel. La Vignouse
Charmeil	PR	Rel. Le Béron
Charmeil	PR	Rel. Aeroport

Système de collecte de Saint Yorre

Commune	Ouvrage	Rue
St Yorre	PR	Rel. Le Camping
St Yorre	PR	Rel. Le Lavoir
St Yorre	PR	Rel. Les Platanes
St Yorre	PR	Rel. La Font du Cassiot
St Yorre	PR	Rel. Les Petits Bois
St Yorre	PR	Rel. Des Palles
St Yorre	PR	Rel. Bellevue
St Yorre	PR	Rel . Comalait
Busset	PR	Rel. Les Vialattes

Système de collecte de Mariol

Commune	Ouvrage	Rue
Mariol	PR	Rel Le Creux Du Loup
Mariol	PR	Rel les AUDINS

Système de collecte de Magnet

Commune	Ouvrage	Rue
Magnet	PR	Rel. Place Caron (Principal)
Magnet	PR	Rel. La Gare
Magnet	PR	Rel. Malbroug



Déversoir d'orage à Saint Germain des Fossés par temps de pluie

Ouvrages d'épuration des eaux usées *1.8.*



Le service gère 25 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

STEU N°1: Station d'épuration BRUGHEAS - Les Maussangs Code Sandre de la station: 0403044S0002

			2040 2411	G1 0 G10 10	section.	0.000.					
Caractéristiqu	ies générales										
Filière de traite	ement (cf. annex	e)			-						
Date de mise e	n service			15/0	6/2005						
Commune d'in	nplantation			Brug	heas (030	144)					
Lieu-dit											
Capacité nomin	nale STEU en E	H ⁽¹⁾		220							
Nombre d'abor	nnés raccordés										
Nombre d'habi	tants raccordés										
Débit de référe	nce journalier a	dmissible	en m³/j	18							
Prescriptions de rejet											
_		Auto	orisation e	n date du							
Soun	nise à	Déc	laration e	n date du	•••						
		Type de	milieu réc	epteur	Eau d	louce de s	urface				
Milieu récep	oteur du rejet		milieu réc	_	ruisse	au le Sarı	non				
Polluant	autorisé	Conce	Concentration au point de rejet (mg/l) et / ou						Reno	dement (%	ó)
				:/1)		_					- /
DE	3O ₅		25		L	et	<u> </u>	ou		60	
DO	CO		125			et		ou		60	
M	ES					et		ou		50	
No	GL					et		ou			
N'	ГК					et		ou		60	
p	Н					et		ou			
NI	H_4^+					et		ou			
I	Pt					et		ou			
Charges rejete	ées par l'ouvraș	ge					•				
			Confo	rmité du	rejet en c	oncentrati	on et/ou e	n rendem	ent selon	arrêté	
Date du bilan	Conformité	DBO ₅ DCO MES NGL Pt							Pt		
24h	(Oui/Non)	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$						Rend %			
17/04	Non	<u>110</u>	42%	189,0	63%	134,0	32%	340,00	35%	3,67	50%
17/07	Oui	45,0	90%	71,6	97%	26,8	98%	4,27	95%	3,20	79%
02/10	Oui	40,0	94%	65,3	92%	<u>150,0</u>	62%	27,20	57%	6,80	12%

⁽¹⁾ EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique (2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°2 : Station d'épuration de BILLY Code Sandre de la station : 0403029S0001

Caractéristique Filière de traite Date de mise en Commune d'int Lieu-dit Capacité nomin Nombre d'abor	ment (cf. annex n service aplantation nale STEU en E unés raccordés tants raccordés	H ⁽¹⁾	on m³/i	11/04	ement prin 4/1996 (03029)	maire Phy	sico-chin	nique				
Date de mise en Commune d'in Lieu-dit Capacité nomin	n service uplantation nale STEU en E unés raccordés tants raccordés nce journalier ac	H ⁽¹⁾	on m³/i	11/04 Billy	1/1996	maire Phy	sico-chin	nique				
Commune d'in Lieu-dit Capacité nomir	aplantation nale STEU en E nnés raccordés tants raccordés nce journalier ac		on m³/i	Billy								
Lieu-dit Capacité nomir	nale STEU en E unés raccordés tants raccordés nce journalier ac		on m³/i		(03029)							
Capacité nomir	nnés raccordés tants raccordés nce journalier ac		on m³/i	600								
-	nnés raccordés tants raccordés nce journalier ac		on m³/i	600								
Nombre d'abor	tants raccordés	dmissible	on m³/i									
1,0111010 # #001	nce journalier a	dmissible	on m³/i									
Nombre d'habi		dmissible	on m^3/i									
Débit de référe	le rejet		Débit de référence journalier admissible en m³/j 90									
Prescriptions of												
G	Soumise à Autorisation en date du											
Soun	nse à	Déc.	laration er	n date du								
Mar	4 1	Type de	milieu réc	epteur	Eau d	ouce de s	urface					
Milieu récep	iteur au rejet	Nom du	milieu réc	epteur	ALLI	ER						
Polluant	autorisé	Conce	ntration au rejet (mg		:	et /	ou		Reno	lement (%	o)	
DB	SO_5		30			et	\boxtimes c	ou		70		
DO	CO		90			et	\boxtimes c	ou		75		
M	ES		35			et	\boxtimes c	ou		90		
NO	GL					et		ou				
N	ГК					et		ou				
p.	Н					et		u				
NI	${ m I_4}^+$					et		ou				
P	' t					et		ou				
Charges rejeté	es par l'ouvrag	ge										
			Confo	rmité du	rejet en co	oncentrati	on et/ou e	n rendem	ent selon	arrêté		
Date du bilan	Conformité	DB	DBO ₅ DCO MES NGL Pt							' t		
24h	(Oui/Non)	Conc mg/l						Conc mg/l	Rend %			
20/03	Oui	20,0	85%	46,5	78%	23,6	84%	37,90	14%	4,26	-36%	
19/06	Non	70	65%	117,0	75%	32,0	77%	62,30	45%	7,55	17%	
04/09	Oui	58,0	81%	75,3	90%	32,0	89%	67,00	56%	11,00	25%	

STEU N°3 : Station d'épuration de CREUZIER LE NEUF Code Sandre de la station : 0403093S0001

Caractéristiqu	es générales										
Filière de traite	ment (cf. annex	e)		Boue	activée a	ération p	olongée (très faible	charge)		
Date de mise er	n service			15/02	2/1993						
Commune d'im	plantation			Creu	zier-le-Ne	euf (03093	3)				
Lieu-dit											
Capacité nomin	ale STEU en E	H ⁽¹⁾		810							
Nombre d'abon	nés raccordés										
Nombre d'habi	tants raccordés										
Débit de référei	nce journalier ac	dmissible	en m ³ /j	135							
Prescriptions of	le rejet										
a		Auto	orisation e	n date du							
Soum	nse a	☐ Déc	laration e	n date du							
		Type de	milieu réc	epteur	Eau c	louce de s	urface				
Milieu récep	teur du rejet	Nom du	milieu réc	epteur	Le M	ourgon					
Polluant	autorisé	Conce	ntration at rejet (mg		:	et / ou				dement (%	ó)
DB	O_5		25			et		ou		80	
DC	CO		90			et		ou		75	
MI	ES		25			et ou			50		
NO	GL .					et		ou			
ΓN	ΣK		10			et		ou		60	
pl	Н					et		ou			
NH	${ m I_4}^+$					et		ou			
P	't		20			et		ou		21	
Charges rejeté	es par l'ouvrag	ge									
			Confo	rmité du	rejet en c	oncentrati	on et/ou e	n rendem	ent selon	arrêté	
Date du bilan	Conformité	DE	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté DBO ₅ DCO MES NGL Pt						P t		
24h	(Oui/Non)	Conc mg/l						Rend %			
05/03	Oui	24,0	84%	38,8	85%	20,8	85%	21,00	39%	2,15	51%
05/06	Oui	22	88%	44,9	87%	24,0	86%	16,80	77%	2,93	65%
21/08	Oui	24.0	89%	45,6	92%	25,2	92%	4,68	95%	6,09	46%

STEU N°4 : Station d'épuration de CHARMEIL Code Sandre de la station : 0403060S0001

Caractéristiqu	es générales										
Filière de traite		e)		Boue	activée a	ération p	olongée (très faible	e charge)		
Date de mise en	n service			15/09	9/1997						
Commune d'in	plantation			Char	meil (030	60)					
Lieu-dit											
Capacité nomir	ale STEU en E	H (1)		1000							
Nombre d'abor	nés raccordés										
Nombre d'habi	tants raccordés										
Débit de référe	nce journalier a	dmissible	en m ³ /j	250							
Prescriptions de rejet											
Soun	rian à	Auto	orisation e	n date du							
Soun	iise a	Déc	laration e	n date du							
Mari	4 1	Type de	milieu réc	epteur	Eau d	ouce de s	urface				
Milieu récep	iteur au rejet	Nom du	om du milieu récepteur ruisseau Le Béron								
Polluant	autorisé	Conce	ntration a rejet (mg		;	et / ou			Reno	dement (%	5)
DB	O_5		25			et	\boxtimes	ou		80	
DO	CO		90			et		ou		75	
M	ES		30			et	\boxtimes	ou		90	
NO	GL		70			et	\boxtimes	ou		15	
N	ΓK					et		ou			
p.	Н					et		ou			
NI	${ m H_4}^+$					et		ou			
P	't		2			et	\boxtimes	ou		80	
Charges rejeté	es par l'ouvra	ge			·			"			
			Confo	rmité du	rejet en co	oncentrati	on et/ou e	n rendem	ent selon	arrêté	
Date du bilan	Conformité	DB	DBO ₅ DCO MES NGL Pt							P t	
24h	(Oui/Non)	Conc mg/lRend %Conc mg/lRend 				Rend %	Conc mg/l	Rend %			
13/03	Oui	20,0	89%	34,1	93%	9,6	98%	7,80	90%	0,41	96%
12/06	Oui	35,0	84%	51,8	95%	13,6	97%	21,00	90%	1,57	77%
28/08	Non	10	95%	22,9	96%	4,4	99%	21,10	71%	2,29	78%

STEU N°5 : Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - "Bertucat" Code Sandre de la station : 0403165S0002

Caractéristiqu	es générales										
Filière de traite	ment (cf. annex	e)		Filtre	es Plantés						
Date de mise en	n service			14/1	0/2005						
Commune d'in	plantation			Le M	layet-de-l	Montagne	(03165)				
Lieu-dit											
Capacité nomir	nale STEU en E	H ⁽¹⁾		60							
Nombre d'abor	nnés raccordés										
Nombre d'habi	tants raccordés										
Débit de référe	nce journalier a	dmissible	en m ³ /j	9							
Prescriptions of	de rejet										
Soumise à Autorisation en date du											
Soun	nise á	Déc	laration e	n date du							
		Type de	milieu réc	epteur	Eau d	louce de s	urface				
Milieu récep	oteur du rejet	Nom du	milieu réc	epteur	fossé	puis ruiss	eau de l'A	Almanza v	ria Belle R	livière	
Polluant	autoricé	Conce	Concentration au point de et / ou Rendement (%)							()	
Tonuant	autorisc	rejet (mg/l)							o <i>)</i>		
DB	3O ₅	35 et 🖂 ou							60		
DO	CO		200			et	\boxtimes	ou		60	
M	ES					et		ou		50	
NO	GL					et		ou			
N	ГК				Γ	et		ou			
n	———— Н					et		ou			
NI											
					L	et		ou			
	Pt				L	et		ou			
Charges rejeté	es par l'ouvrag	ge									
			Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté								
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	DBO ₅ DCO MES NGL Pt						i			
2	(041)1 (011)	Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc				Conc mg/l	Rend %				
23/05	Oui	20,0	90%	58,0	87%	26,0	73%	28,60	76%	7,34	31%
05/03	Oui	6,0	97%	62,7	90%	30,0	75%	72,80	-19%	12,90	-46%

STEU $N^{\circ}6$: Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE "Moulin Magnet" Code Sandre de la station : 0403165S0001

Caractéristiqu	es générales										
Filière de traite	ment (cf. annex	e)		Boue	activée a	ération pr	olongée (très faible	charge)		
Date de mise en	n service			15/0′	7/1995						
Commune d'in	plantation			Le M	Iayet-de-N	Montagne	(03165)				
Lieu-dit											
Capacité nomin	ale STEU en El	H ⁽¹⁾		1500)						
Nombre d'abor	nés raccordés										
Nombre d'habi	tants raccordés										
Débit de référe	nce journalier ac	dmissible	en m ³ /j	225							
Prescriptions de rejet											
σ.		Auto	orisation e	n date du							
Soum	nse á	Déc	laration e	n date du							
		Type de 1	milieu réc	epteur	Eau d	ouce de s	urface				
Milieu récep	teur du rejet	Nom du	Nom du milieu récepteur			nza					
Polluant	autorisé	Conce	ntration a rejet (mg		;	et / ou			Reno	lement (%	5)
DB	O_5		25			et	$\boxtimes c$	ou		60	
DC	CO		125			et	⊠ 0	ou		60	
MI	ES		30			et	⊠ 0	ou	50		
NO	GL					et		ou			
NT	ΓK		15			et		ou			
p]	H					et		ou			
NF	${ m H_4}^+$					et		ou			
P	° t		2			et		ou			
Charges rejeté	es par l'ouvrag	ge									
0			Confo	rmité du	rejet en c	oncentrati	on et/ou e	n rendem	ent selon	arrêté	
Date du bilan	Conformité	DB	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté DBO ₅ DCO MES NGL Pt								rt
24h	(Oui/Non)	Conc mg/lRend %Conc mg/lRend 					Rend %				
19/03		12,0	92%	31,0	91%	25,2	87%	9,96	75%	1,04	64%
18/06		28	79%	35,2	88%	3,6	97%	20.6	30%	3,67	-22%
03/09		12,0	95%	29,0	96%	7,6	97%	4,13	93%	2,63	60%

STEU N°7 : Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON Code Sandre de la station : 0403113S0001

Caractéristiqu	es générales										
Filière de traite	ment (cf. annex	e)		Disq	ues biolog	giques					
Date de mise en	n service			31/12	2/1975						
Commune d'in	nplantation			Ferri	ères-sur-S	Sichon (03	3113)				
Lieu-dit											
Capacité nomir	nale STEU en E	H ⁽¹⁾		450							
Nombre d'abor	més raccordés										
Nombre d'habi	tants raccordés										
Débit de référe	nce journalier a	dmissible	en m ³ /j	68							
Prescriptions de rejet											
Soumise à Autorisation en date du											
Soun	nise à	Déc	laration e	n date du	•••						
		Type de	milieu réc	epteur	Eau d	ouce de s	urface				
Milieu récep	oteur du rejet	• •	milieu réc	•	Le Si	chon					
Dollyont	autorisé		ntration a		;	at /	ou ou		Dane	lamont (0/	()
Fonuani	autorise		rejet (mg	/1)					Keli	dement (%	0)
DE	3O ₅		35			et		ou		60	
DO	CO		120			et	\boxtimes	ou		60	
M	ES		30			et	\boxtimes	ou	50		
NO	GL					et		ou			
N	ГК		35			et		ou			
p	<u></u> Н				Г	et		ou			
NI						et		ou			
	Pt		30			Ξ					
			30		L	et		ou			
Cnarges rejete	es par l'ouvra	ge	C C					1	1 1		
Date du bilan	Conformité	DE	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté DBO ₅ DCO MES NGL Pt) ₄
24h	(Oui/Non)	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						Conc	Rend		
		mg/l % mg/l % mg/l % mg/l %						mg/l	%		
22/05	Oui	48,0	66%	75,9	77%	31,0	86%	21,30	34%	2,83	21%
06/08	Oui	48,0	68%	75,6	74%	44,0	61%	32,90	16%	5,22	-27%
<u> </u>		1	L		L		I	<u> </u>	<u> </u>	I	L

STEU N°8 : Station d'épuration d'ARFEUILLES Code Sandre de la station : 0403006S0001

Caractéristiqu	es générales										
Filière de traite	ment (cf. annex	e)		Boue	e activée a	ération pi	rolongée (très faible	e charge)		
Date de mise en	n service			31/1	2/2007						
Commune d'in	plantation			Arfe	uilles (030	006)					
Lieu-dit											
Capacité nomin	nale STEU en E	H ⁽¹⁾		550							
Nombre d'abor	més raccordés										
Nombre d'habi	tants raccordés										
Débit de référe	nce journalier a	dmissible	en m ³ /j	82							
Prescriptions	de rejet										
a		Auto	orisation e	n date du							
Soun	nise à	Déc	laration e	n date du							
3.611		Type de	milieu réc	epteur	Eau d	louce de s	urface				
Millieu recep	oteur du rejet	Nom du	milieu réc	epteur	le BA	RBENA	٧				
Polluant	autorisé	Conce	ntration a rejet (mg		;	et / ou			Reno	dement (%	ó)
DE	$8O_5$		23			et	\boxtimes	ou		93	
DO	CO		89			et		ou		86.5	
M	ES		30			et 🔀 ou			94		
NO	GL					et		ou			
N'	ГК		20			et		ou		76	
p	Н					et		ou			
NI	H_4^{+}					et		ou			
F	Pt		3.3			et	\boxtimes	ou		85	
Charges rejeté	es par l'ouvrag	ge			•		•	·			
			Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté								
Date du bilan	Conformité	DE	DBO ₅ DCO MES NGL Pt							Pt .	
24h	(Oui/Non)					Conc mg/l	Rend %				
26/03	Non	65,0	84%	73,4	94%	82,0	96%	39,40	63%	0,72	97%
23/04	Oui	22	86%	26,9	94%	14,0	98%	36,20	33%	0,91	84%
02/05	Oui	6,0	98%	12,8	98%	3,2	99%	23,60	68%	0,80	92%

STEU N°9 : Station d'épuration de SAINT-PONT "Les Fourneaux" Code Sandre de la station : 0403252S0001

Caractéristiqu	es générales										
Filière de traite	ment (cf. annex	e)			-						
Date de mise en	n service			01/0	1/1990						
Commune d'in	plantation			Saint	t-Pont (03	252)					
Lieu-dit											
Capacité nomir	nale STEU en E	H ⁽¹⁾		135							
Nombre d'abor	més raccordés										
Nombre d'habi	tants raccordés										
Débit de référe	nce journalier a	dmissible	en m ³ /j	20							
Prescriptions de rejet											
Autorisation en date du Soumise à											
Soun	nise a	Déc	laration e	n date du							
2.511		Type de	milieu réc	epteur	Eau d	ouce de s	urface				
Milieu récep	oteur du rejet	Nom du	milieu réc	epteur	fossé	puis l'Arv	illon				
Polluant	autorisé	Conce	ntration a rejet (mg		;	et / ou			Reno	dement (%	5)
DB	$8O_5$		35			et	\boxtimes	ou		60	
DO	CO		200			et	<u> </u>	ou		60	
M	ES					et		ou		50	
NO	GL					et		ou			
N	ГК					et		ou			
p.	Н					et		ou			
NI	H ₄ ⁺					et		ou			
F	Pt					et		ou			
Charges rejeté	es par l'ouvra	ge						·			
			Confo	rmité du	rejet en co	oncentrati	on et/ou e	en rendem	ent selon	arrêté	
Date du bilan	Conformité	DE	DBO ₅ DCO MES NGL Pt							P t	
24h	(Oui/Non)				Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
23/04		40,0	60%	74,7	67%	16,0	83%	18,30	65%	2,18	59%
23/07		58,0	-93%	71,4	5%	76,4	65%	3,07	94%	4,55	-15%
09/10		40,0	-60%	65,0	-3%	72,4	63%	6,20	87%	3,99	1%

STEU N°10 : Station d'épuration de SAINT-PONT "RD 27 " Code Sandre de la station : 0403252S0002

Caractéristiqu	es générales										
Filière de traite	ment (cf. annex	e)		Lagu	nage natu	rel					
Date de mise en	n service			01/0	1/2000						
Commune d'in	plantation			Saint	-Pont (03	252)					
Lieu-dit											
Capacité nomir	ale STEU en E	H ⁽¹⁾		170							
Nombre d'abor	nés raccordés										
Nombre d'habi	tants raccordés										
Débit de référe	nce journalier ac	dmissible	en m ³ /j	26							
Prescriptions	le rejet										
g		Auto	orisation e	n date du							
Soun	nse á	Déc	laration e	n date du							
		Type de	milieu réc	epteur	Eau d	ouce de s	urface				
Milieu récep	teur du rejet	Nom du	milieu réc	epteur	l'And	elot					
Polluant	autorisé	Conce	ntration a rejet (mg		et / ou				Reno	dement (%	5)
DB	O_5		200			et 🖂 ou				60	
DO	CO		35		Г	et 🛛 ou				60	
M	ES					et		ou		50	
NO	GL					et ou					
N	ΓK					et		ou			
p.	H					et		ou			
NI					Г	et		ou			
F						et		ou			
Charges rejeté	es par l'ouvrag	ze				_					
	1 6		Confo	rmité du	rejet en c	oncentrati	on et/ou e	n rendem	ent selon	arrêté	
Date du bilan	Conformité	DBO ₅ DCO					ES	NO		I	rt
24h	(Oui/Non)	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
		mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
23/04	Oui	20,0	88%	51,8	81%	38,0	50%	25,30	45%	3,61	32%
23/07	Oui	<u>72.0</u>	<u>72.0</u> 79% 72,7			41,6	93%	2,17	98%	4,26	75%
08/10	Oui	50,0	83%	65,0	93%	37,6	93%	5,65	93%	3,89	76%

STEU N°11 : Station d'épuration d'ESPINASSE VOZELLE Code Sandre de la station : 0403110S0001

Caractéristique	s générales										
Filière de traitem	ière de traitement (cf. annexe) te de mise en service					aération pi	rolongée (très faible	charge)		
Date de mise en	service			15/0	1/1988						
Commune d'imp	lantation			Espir	nasse-Voz	zelle (0311	10)				
Lieu-dit											
Capacité nomina	le STEU en El	H ⁽¹⁾		400							
Nombre d'abonn	és raccordés										
Nombre d'habita	ints raccordés										
Débit de référence	ce journalier ac	lmissible	en m ³ /j								
Prescriptions de	e rejet										
Soumis	>	Auto	orisation e	n date du							
Soumis	se a	Déc.	laration er	n date du							
		Type de 1	milieu réc	epteur	Eau c	louce de s	urface				
Milieu récepte	eur du rejet	Nom du	milieu réc	epteur	epteur Ruisseau Béron						
Polluant a	utorisé	Conce	ntration au rejet (mg		de et / ou				Reno	dement (%	5)
DBC	O_5				et ou						
DCC	Э					et ou					
MES	S				[et		ou			
NGI	L					et		ou			
NTI	K				[et		ou			
рН	[[et		ou			
NH ₄	+				[et		ou			
Pt						et		ou			
Charges rejetées	s par l'ouvrag	ge					•				
		Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
Date du bilan	Conformité	DB	5O ₅	DO	CO	M	ES	NO	GL	F	P t
24h	(Oui/Non)	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
					_						

STEU N°12 : Station d'épuration de SAINT-YORRE Code Sandre de la station : 0403264S0002

Caractéristiqu	es générales											
Filière de traite		e)		Boue	activée t	aible char	ge					
Date de mise en	n service	<u> </u>		18/1	1/2009							
Commune d'in	plantation			Saint	t-Yorre (0	3264)						
Lieu-dit												
Capacité nomir	nale STEU en El	H ⁽¹⁾		8217								
Nombre d'abor	més raccordés											
Nombre d'habi	tants raccordés											
Débit de référe	nce journalier ac	lmissible	en m ³ /j	1380)							
Prescriptions	de rejet											
		Auto	orisation e	n date du								
Soun	nise à	☐ Déc	laration e	n date du								
			milieu réc			louce de s	urface					
Milieu récep	teur du rejet		milieu réc	_								
			ntration a		oint de							
Polluant	autorisé		rejet (mg		et / ou				Reno	dement (%	5)	
DE	$8O_5$		25			et	\boxtimes σ	ou		91		
DO	CO		90			et		ou		85		
M	ES		30			et	\boxtimes	ou		90		
NO			15		Γ	et 🖂 ou			70			
					Г					70		
	ГК				L	et		ou				
p						et		ou				
NI	\mathbf{H}_{4}^{+}					et		ou				
F	Pt		2			et	$\boxtimes c$	ou		80		
Charges rejeté	es par l'ouvrag	ge			·							
		Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté										
Date du bilan	Conformité	DBO ₅ DCO MES NGL Pt					Pt .					
24h	(Oui/Non)	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	
05/03	Oui	18,0	87%	51,8	79%	26,0	83%	14,30	69%	1,55	58%	
11/06	Oui	7,0	97%	34,3	92%	19,6	94%	3,19	93%	1,16	78%	
03/09	Oui	10	95%	33,0	95%	11,2	97%	17,10	72%	1,94	79%	

STEU N°13 : Station d'épuration de MAGNET Code Sandre de la station : 0403157S0001

Caractéristiqu	es générales										
	ment (cf. annex	e)		Lit b	actérien						
Date de mise er	n service_			31/12	2/1994						
Commune d'im	plantation			Mag	net (0315	57)					
Lieu-dit											
Capacité nomin	ale STEU en El	H ⁽¹⁾		400							
Nombre d'abon	nés raccordés										
Nombre d'habi	tants raccordés										
Débit de référer	nce journalier ac	lmissible	en m³/j	91.2							
Prescriptions of	le rejet										
G		Auto	orisation e	n date du							
Soum	nse á	Déc	laration e	n date du	•••						
		Type de 1	milieu réc	epteur	Eau	douce de s	urface				
Milieu récep	teur du rejet	Nom du	milieu réc	epteur	Ruis	Ruisseau Jacquelin affluent du Mourgon					
Polluant	autorisé	Conce	Concentration au point de rejet (mg/l) Rendement (%)						ó)		
DB	O_5		20			et	\boxtimes	ou		60	
DC	CO		90			et 🛛 ou				60	
MI	ES		30			et		ou	50		
NO	GL					et		ou			
NT	ГК		10			et		ou		60	
pl	Н					et		ou			
NF	${ m H_4}^+$					et		ou			
P	rt		21			et	\boxtimes	ou		30	
Charges rejeté	es par l'ouvrag	ge					•				
			Confo	ormité du	rejet en o	oncentrati	on et/ou e	n rendem	ent selon	arrêté	
Date du bilan	Conformité	DBO ₅ DCO MES NO				GL	F	' t			
24h	(Oui/Non)					Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	
13/03	Oui	35,0	81%	74,8	85%	15,2	92%	19,80	61%	6,12	-13%
11/06	Oui	26,0	85%	69,2	86%	15,2	95%	38,90	27%	4,09	34%
27/08	Oui	24	94%	75,7	92%	26,0	95%	41,00	72%	13,80	14%

STEU N°14 : Station d'épuration ST GERMAIN DES FOSSES Code Sandre de la station : 0403236S0002

Caractéristique	s générales										
Filière de traitem		e)		Boue	activée	aération p	rolongée (très faible	e charge)		
Date de mise en	service			15/03	3/1992						
Commune d'imp	lantation			Saint	-Germa	n-des-Foss	sés (03236	5)			
Lieu-dit											
Capacité nomina	le STEU en El	H ⁽¹⁾		6174							
Nombre d'abonn	és raccordés										
Nombre d'habita	ints raccordés										
Débit de référence	ce journalier ac	lmissible	en m ³ /j	1012	,						
Prescriptions de	e rejet										
		Auto	orisation e	n date du							
Soumi	se à	Déc	laration er	n date du							
1611		Type de i	milieu réc	epteur	Eau	douce de s	urface				
Milieu récepte	eur du rejet	Nom du	fom du milieu récepteur RUISSEAU LE MOURGON Concentration au point de								
Polluant a	utorisé	Autorisation en date du Déclaration en date du Type de milieu récepteur Eau douce de surface Nom du milieu récepteur RUISSEAU LE MOURGON Concentration au point de rejet (mg/l) et / ou Rendeme 25 et ⊠ ou 70 125 et ⊠ ou 90 et □ ou 90 et □ ou et □ ou						dement (%	6)		
DBC	O_5		25			et	⊠ ou 70				
DCC	О		125			et	⊠ o	u		75	
ME	S		35			et		u	90		
NGI	L					et		u			
NTI	K		25			et	o	u			
pН						et	o	u			
NH ₄	+					et	o	u			
Pt			2			et	o	u			
Charges rejetée	s par l'ouvrag	ge									
			Confo	rmité du	rejet en	concentrati	ion et/ou e	n rendem	ent selon	arrêté	
Date du bilan	Conformité	DBO ₅ DCO MES NGL Pt						Pt .			
24h	(Oui/Non)	Conc mg/l Rend % Conc mg/l Rend % Conc mg/l Rend % Conc mg/l Rend % Conc mg/l					Rend %				
05/03	Oui	8,0	97%	19,7	97%	8,8	97%	12,50	79%	0,34	94%
11/06	Oui	1,0	99%	19,0	95%	7,2	95%	35,90	-1%	1,13	76%
03/09	Oui	6	98%	21,6	97%	2,0	99%	40,20	43%	1,10	86%

STEU N°15 : Station d'épuration de MOLLES - " Gacon " Code Sandre de la station : 0403174S0001

Caractéristiqu	es générales											
Filière de traite		e)										
Date de mise en	n service			02/00	5/1997							
Commune d'in	plantation			Moll	es (03174	!)						
Lieu-dit												
Capacité nomir	ale STEU en El	H ⁽¹⁾		140								
Nombre d'abor	nés raccordés											
Nombre d'habi	tants raccordés											
Débit de référe	nce journalier ac	dmissible	en m ³ /j	21								
Prescriptions of	le rejet											
G		Auto	orisation e	n date du								
Soun	nse a	Déc	laration e	n date du								
3.611		Type de	milieu réc	epteur	Eau c	louce de s	urface					
Milieu récep	teur du rejet	Nom du milieu récepteur										
Polluant	autorisé	Concentration au point d rejet (mg/l)			Concentration au point de							
DB	O_5		35		[et	\boxtimes	ou		60		
DO	CO		200			et		ou		60		
M	ES					et	et 0u 50					
NO	GL					et		ou				
N	ΓK					et		ou				
p.	Н					et		ou				
NI	${ m H_4}^+$				[et		ou				
F	Pt .					et		ou				
Charges rejeté	es par l'ouvrag	ge					•					
		Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté										
Date du bilan	Conformité	DBO ₅ DCO MES NGL Pt						P t				
24h	(Oui/Non)	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	
24/05	Oui	25,0	79%	63,1	59%	26,0	64%	37,60	-134%	3,77	-234%	
30/07	Oui	30	73%	54,2	67%	36,0	67%	30,10	-63%	2,89	-88%	
15/10	Oui	44,0	82%	75,0	93%	32,0	94%	75,00	69%	12,70	44%	

STEU N°16 : Station d'épuration " Lyonne" à COGNAT LYONNE Code Sandre de la station : 0403080S0001

Lagunage nature	Caractéristiqu	es générales										
Commune d'implantation Lieu-dit Capacité nominale STEU en EH (1) Capacité nominale STEU en EH (1) Nombre d'abonnés raccordés Nombre d'habitants raccordés Débit de référence journalier admissible en m³/j Prescriptions de rejet Soumise à Autorisation en date du Déclaration en date du Type de milieu récepteur Nom du milieu récepteur Nom du milieu récepteur ruisseau du Chalon Polluant autorisé Concentration au point de rejet (mg/l) DBOs et ou Rendement (%) DBOs et ou NTK PH et ou NTK PH et ou Concentration au point de rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté Date du bilan Conformité (Oui/Non) Conc Rend	Filière de traite	ment (cf. annex	e)		Lagu	nage natu	rel					
Lieu-dit Capacité nominale STEU en EH (1) 245 Nombre d'abonnés raccordés Nombre d'habitants raccordés Débit de référence journalier admissible en m³/j Prescriptions de rejet Soumise à Autorisation en date du Milieu récepteur du rejet Nom du milieu récepteur Nom du milieu récepteur Nom du milieu récepteur (mg/l) et ou DECO et ou MES et ou MES et ou NTK et ou NH4* et ou Pet du conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté Date du bilan Conformité (Oui/Non) Cone Rend	Date de mise en	n service			31/12	2/1995						
Capacité nominale STEU en EH (1) Nombre d'abonnés raccordés Nombre d'habitants raccordés Débit de référence journalier admissible en m³/j Prescriptions de rejet Soumise à	Commune d'in	nplantation			Cogn	at-Lyonn	e (03080)					
Nombre d'habitants raccordés Débit de référence journalier admissible en m³/j Prescriptions de rejet Soumise à Autorisation en date du Déclaration en date du Type de milieu récepteur Nom du milieu récepteur Pound milieu récepteur Pour de rejet (mg/l) DBO ₅ ct ou Rendement (%) DBO ₆ ct ou Rendement (%) DBO ₇ ct ou NTK DBO ₈ ct ou NTK DH NTK DH DH DH DH DH DH DH DH DH D	Lieu-dit											
Nombre d'habitants raccordés Débit de référence journalier admissible en m³/j Prescriptions de rejet Soumise à Autorisation en date du Déclaration en date du Type de milieu récepteur Nom du milieu récepteur Nom du milieu récepteur ruisseau du Chalon Polluant autorisé Concentration au point de rejet (mg/l) et de lo ou DEO et ou Rendement (%) DBO ₅ et ou Rendement (%) NGL et ou NGL NTK et et ou NTK et et ou NTK et et ou NH4 ⁺ et ou Pt et ou Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté Date du bilan Conformité OBO ₅ DCO MES NGL Pt Confor Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend	Capacité nomir	nale STEU en E	H ⁽¹⁾		245							
Prescriptions de rejet Soumise à Autorisation en date du	Nombre d'abor	nnés raccordés										
Prescriptions de rejet Soumise à Autorisation en date du	Nombre d'habi	tants raccordés										
Soumise à Déclaration en date du Déclaration en date du Déclaration en date du Déclaration en date du Type de milieu récepteur Nom du milieu récepteur ruisseau du Chalon	Débit de référe	nce journalier a	dmissible	en m ³ /j								
Soumise à Déclaration en date du Type de milieu récepteur Nom du milieu récepteur Pom du milieu récepteur ruisseau du Chalon	Prescriptions	de rejet										
Type de milieu récepteur Nom du milieu récepteur ruisseau du Chalon Polluant autorisé Concentration au point de rejet (mg/l) DBO ₅ DCO MES PH Concentration au point de rejet (mg/l) Pt Concentration au point de rejet (mg/l) Concentration au point de rejet (mg/l) Eau douce de surface ruisseau du Chalon Rendement (%)	G		Auto	orisation e	n date du							
Milieu récepteur du rejet Nom du milieu récepteur ruisseau du Chalon Polluant autorisé Concentration au point de rejet (mg/l) DBO ₅ DCO et ou et ou MES NGL NTK et ou NH ₄ ⁺ pH et ou NH ₄ ⁺ Pt Conc offormité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté Date du bilan Conformité (Oui/Non) Conc Rend	Soun	nise a	Déc	laration e	n date du .	·••						
Polluant autorisé Concentration au point de rejet (mg/l) DBO ₅ DCO et ou Rendement (%) DBO ₆ DCO et ou NTK et ou NH ₄ ⁺ et ou Concommité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté Date du bilan Conformité (Oui/Non) Concommité du Rendement (%) Rendement (%) Rendement (%) Rendement (%) Rendement (%)			Type de 1	milieu réc	epteur	Eau d	ouce de s	urface				
Politiant autorise rejet (mg/l)	Milieu récep	teur du rejet	Nom du									
DCO MES Get Get Gui NTK Get Gui DH Charges rejetées par l'ouvrage Conformité Date du bilan Conformité Conc Rend Conc Rend	Polluant	autorisé	Conce	Concentration au point de rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)						ó)		
MES	DE	$8O_5$					et		ou			
NGL NTK et ou pH pH et ou NH ₄ ⁺ pt Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté Date du bilan Conformité (Oui/Non) Conc Rend	DO	CO					et		ou			
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	M	ES					et		ou			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	NO	GL					et		ou			
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	N7	ГК					et		ou			
Pt	p	Н					et		ou			
Charges rejetées par l'ouvrage Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté Date du bilan Conformité DBO ₅ DCO MES NGL Pt 24h (Oui/Non) Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend	NI	H_4^{+}					et		ou			
	F	Pt .					et		ou			
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Charges rejeté	es par l'ouvrag	ge									
24h (Oui/Non) Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend				Confo	rmité du	rejet en co	oncentrati	on et/ou e	en rendem	ent selon	arrêté	
Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend								GL	F	Pt		
	24h	(Oui/Non)										

STEU $N^{\circ}17$: Station d'épuration de MOLLES - "Bourg "Code Sandre de la station : 0403174S0002

Caractéristiqu	es générales										
Filière de traite	ment (cf. annex	e)		Lit b	actérien						
Date de mise en	n service			31/12	2/1999						
Commune d'in	plantation			Moll	es (03174	·)					
Lieu-dit											
Capacité nomir	nale STEU en E	H ⁽¹⁾		350							
Nombre d'abor	nés raccordés										
Nombre d'habi	tants raccordés										
Débit de référe	nce journalier a	dmissible	en m ³ /j	53							
Prescriptions	de rejet										
G		Auto	orisation e	n date du							
Soun	11se a	Déc	laration e	n date du							
2011		Type de	milieu réc	epteur	Eau d	louce de s	urface				
Milieu récep	teur du rejet	Nom du	milieu réc	epteur	ruisse	au Le Ma	ınsan, affl	. de la Sic	oule		
Polluant	autorisé	Conce	ntration a rejet (mg		2	et /	ou ou		Reno	dement (%	6)
DB	SO_5		25			et	\boxtimes	ou		60	
DO	CO		125			et		ou		60	
M	ES					et		ou	50		
NO	GL					et ou					
N	ГК					et		ou		60	
p.	<u></u> Н					et		ou			
NI	$\overline{\mathrm{H_4}^+}$					et		ou			
F	Pt .					et		ou			
Charges rejeté	es par l'ouvrag	ge					-				
		Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
Date du bilan	Conformité	DBO ₅ DCO MES NGL F					Pt				
24h	(Oui/Non)	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
04/04	Non	32,0	77%	75,0	63%	54,0	56%	44,00	-43%	5,65	-74%
03/07	Non	<u>100</u>	100 71% 222,0			64,0	82%	104,00	-4%	13,80	-25%
17/09	Oui	50,0	82%	75,7	90%	10,0	95%	24,20	67%	11,20	-24%

STEU N°18 : Station d'épuration de MARIOL Code Sandre de la station : 0403163S0002

Caractéristiqu	es générales										
Filière de traite	ment (cf. annex	e)		Boue	activée a	ération pr	olongée (très faible	charge)		
Date de mise er	n service			31/12	2/1990						
Commune d'im	plantation			Mari	ol (03163)					
Lieu-dit											
Capacité nomin	ale STEU en El	H ⁽¹⁾		750							
Nombre d'abon	nés raccordés										
Nombre d'habi	tants raccordés										
Débit de référei	nce journalier ac	lmissible	en m ³ /j	140							
Prescriptions of	le rejet										
a		Auto	orisation e	n date du							
Soum	nse á	Déc	laration e	n date du							
) ("I" /		Type de	milieu réc	epteur	Eau d	ouce de s	urface				
Milieu récep	teur du rejet	Nom du	milieu réc	epteur	Le Darot						
Polluant	autorisé	Conce	Concentration au point de rejet (mg/l) Le Darot et / ou Rendement (%)						5)		
DB	O_5		25			et	$\boxtimes c$	ou	60		
DC	CO		90			et	<u> </u>	ou		60	
MI	ES		25			et	<u> </u>	ou		50	
NO	GL .					et		ou			
ΓN	ΓK		10			et	$\boxtimes c$	ou		60	
pl	Н					et		ou			
NH	$\mathbf{I_4}^+$					et		ou			
P	't		21			et	⊠ 0	ou		20	
Charges rejeté	es par l'ouvrag	ge									
		Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
Date du bilan	Conformité	DB	SO_5	DO	CO	M	ES	NO	GL	F	' t
24h	(Oui/Non)	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
05/03	Oui	38,0	83%	73,9	84%	20,4	93%	27,00	83%	2,69	60%
05/06	Oui	24 87% 75,8			80%	16,0	89%	19,20	62%	2,75	53%
20/08	Oui	39	81%	74,5	87%	61,0	74%	58,50	20%	35,00	-237%

STEU N°19 : Station d'épuration de MOLLES - "Fontenille "Code Sandre de la station : 0403174S0003

Caractéristiques générales										
Filière de traitement (cf. annexe)										
Date de mise en service			01/08	3/1997						
Commune d'implantation			Moll	es (03174)					
Lieu-dit										
Capacité nominale STEU en El	H ⁽¹⁾		30							
Nombre d'abonnés raccordés										
Nombre d'habitants raccordés										
Débit de référence journalier ac	lmissible	en m ³ /j	4							
Prescriptions de rejet										
g · `	Auto	orisation e	n date du							
Soumise à	Déc	laration e	n date du							
NOTE OF THE PROPERTY.	Type de	milieu réc	epteur	Eau d	ouce de s	urface				
Milieu récepteur du rejet	Nom du	om du milieu récepteur fossé puis le Jolan								
Polluant autorisé	Conce	Concentration au point de rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)							5)	
DBO_5		35			et		ou		60	
DCO		200			et		ou		60	
MES					et		ou		50	
NGL					et		ou			
NTK					et		ou			
рН					et		ou			
NH ₄ ⁺					et		ou			
Pt					et		ou			
Charges rejetées par l'ouvrag	ge									
	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
Date du bilan Conformité	DBO ₅ DCO MES NGL Pt					P t				
24h (Oui/Non)	Conc mg/l Rend mg/l Conc mg/l Rend mg/l Conc mg/l Rend mg/l Conc mg/l Rend mg/l Conc mg/l Fend mg/l					Rend %				
28/05 Oui	4,0	97%	21,0	84%	14,0	79%	32,40	-9%	3,25	1%
13/08 Oui	20,0 83% 20,6 91% 20,0 71% 33,20 63% 3,99 51					51%				
		20,0 83% 20,6 91% 20,0 71% 33,20 63% 3,99 519								

STEU N°20 : Station d'épuration de BRUGHEAS "Bourg" Code Sandre de la station : 0403044S0001

Caractéristiqu	es générales										
Filière de traite	ment (cf. annex	e)		Lagu	nage nat	ırel					
Date de mise en	n service			01/06	5/1985						
Commune d'im	plantation			Brug	heas (030)44)					
Lieu-dit											
Capacité nomin	ale STEU en E	H ⁽¹⁾		120							
Nombre d'abor	nés raccordés										
Nombre d'habi	tants raccordés										
Débit de référer	nce journalier ac	dmissible	en m ³ /j	18							
Prescriptions of	le rejet										
a		Auto	orisation e	n date du							
Soun	nse a	☐ Déc	laration e	n date du							
		Type de	milieu réc	epteur	Eau o	louce de s	urface				
Milieu récep	teur du rejet	Nom du	milieu réc	epteur	Le Sarmon puis l'Allier						
Polluant	autorisé	Conce	ntration at rejet (mg		:	et /	ou		Reno	dement (%	ó)
DB	O_5		35		[et 🖂 ou				60	
DC	CO		200			et 🖂 ou				60	
M	ES					et		ou		50	
NO	GL				[et ou					
NT	ΓK				[et		ou			
p)	Н				[et		ou			
NF	${ m H_4}^+$				[et		ou			
P	Pt .				[et		ou			
Charges rejeté	es par l'ouvrag	ge									
		Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
Date du bilan	Conformité	DE	SO_5	DO	CO	M	ES	NO	GL	F	Pt
24h	(Oui/Non)	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
16/04	Oui	46	88%	75,1	93%	30,0	94%	65,20	27%	5,02	64%
16/07	Oui	34,0	34,0 95% 75,6			26,8	99%	28,60	67%	4,00	83%
01/10	Oui	38,0	88%	74,7	91%	18,0	95%	101,00	10%	8,80	-4%

STEU N°21 : Station d'épuration de BUSSET Code Sandre de la station : 0403045S0001

Caractéristiqu	es générales										
Filière de traite		e)		Boue	activée a	ération pr	olongée (très faible	charge)		
Date de mise en	n service			15/03	3/1993						
Commune d'im	plantation			Buss	et (03045)					
Lieu-dit											
Capacité nomin	ale STEU en E	H ⁽¹⁾		450							
Nombre d'abor	nés raccordés										
Nombre d'habi	tants raccordés										
Débit de référer	nce journalier ac	dmissible	en m ³ /j	75							
Prescriptions of	le rejet										
Soum	rian à	Auto	orisation e	n date du							
Soun	nse a	Déc	laration e	n date du							
3.677		Type de	milieu réc	epteur	Eau d	ouce de s	urface				
Milieu récep	teur du rejet	Nom du	milieu réc	epteur	RUISSEAU DU PARMEY						
Polluant	autorisé	Conce	ntration at rejet (mg		le et / ou				Reno	dement (%	5)
DB	O_5		25			et ou				60	
DC	CO		90			et		ou		60	
MI	ES		25			et	⊠ 0	ou		50	
NO	GL					et		ou			
NT	ГК		10			et		ou		60	
p)	Н					et		ou			
NH	H_4^{+}					et		ou			
P	't		21			et	⊠ 0	ou		20	
Charges rejeté	es par l'ouvrag	ge									
		Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
Date du bilan	Conformité	DB	$8O_5$	DO	CO	M	ES	NO	GL	F	P t
24h	(Oui/Non)	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
03/04	Oui	38,0	83%	75,8	87%	62,0	81%	11,30	81%	5,00	29%
02/07	Oui	34	34 90% 75,3			2,0	100%	10,80	89%	8,01	28%
17/09	Oui	34,0	90%	75,3	93%	2,0	100%	10,80	89%	8,01	28%

STEU N°22 : Station d'Epuration de VICHY-RHUE Code Sandre de la station : 0403094S0002

Caractéristiqu	es générales												
Filière de traitement (cf. annexe)				Boue	Boue activée faible charge								
Date de mise en service				01/0	01/01/2006								
Commune d'implantation				Creu	zier-le-V	eux (0309	94)						
Lieu-dit													
Capacité nomir	nale STEU en E	H ⁽¹⁾		1083	33								
Nombre d'abor	més raccordés												
Nombre d'habi	tants raccordés												
Débit de référe	nce journalier a	dmissible	en m ³ /j	3500	0								
Prescriptions	de rejet												
		Auto	orisation e	n date du									
Soun	nise à	Déclaration en date du											
			milieu réc										
Milieu récep	teur du rejet	Nom du milieu récepteur											
D 11		Concentration au point de			;		,		D = 1 = = = (0/)				
Polluant	autorise		rejet (mg			et / ou			Rendement (%)				
DBO ₅			25			et	⊠ o	u		80			
DCO			125			et	⊠ o	u		75			
M	ES		35			et	⊠ o	u		90			
NO	GL		10		□ et ⊠ ou		u	70					
N'	ГΚ					et ou							
p	Н					et ou							
NI	-I ₄ +					et ou							
F	Pt .		1			et	⊠ ou		80				
Charges rejeté	es par l'ouvra	ge											
		1			té du rejet en concentration et/ou en rendement					arrêté			
Date du bilan	Conformité (Oui/Non)			DCC		M	ES	NO	NGL		Pt		
24h		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend		
		mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%		
Moy. annuel	Oui	13,9	91	33,4	91	11,7	94	10,4	78	0,9	80		

STEU N°23 : Station d'épuration de CHATEL-MONTAGNE Code Sandre de la station : 0403066S0001

Caractéristiqu	es générales												
				Boue	Boue activée aération prolongée (très faible charge)								
Date de mise en service				15/0	15/01/1982								
Commune d'in	plantation			Chât	el-Montaș	gne (0306	6)						
Lieu-dit													
Capacité nomir	ale STEU en El	H ⁽¹⁾		320	320								
Nombre d'abor	nés raccordés												
Nombre d'habi	tants raccordés												
Débit de référe	nce journalier ac	dmissible	en m ³ /j	53									
Prescriptions of	le rejet												
a		Auto	orisation e	n date du	•••								
Soun	nse á	Déclaration en date du											
		Type de milieu récepteur Eau douce de surface											
Milieu récep	teur du rejet	Nom du milieu récepteur Fossé puis Besbre											
Polluant autorisé		Conce	ntration at rejet (mg		oint de et / ou					Rendement (%)			
DB	DBO ₅ 35					et	$\boxtimes c$	ou	60				
DO	CO		200			et		ou		60			
M	ES					et		ou	50				
NO	GL				et ou			ou					
N	ГК				et ou								
p.	H				et ou								
NI	$\overline{{ m H_4}^+}$				et ou								
Pt					et ou								
Charges rejeté	es par l'ouvrag	ge											
		Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté											
Date du bilan	Conformité	DBO ₅		DO	CO	MES		NGL		Pt			
24h	(Oui/Non)	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %		
09/04	Non	200	47%	1238,0	-40%	3780,0	-1954%	145,00	-8%	20,20	-36%		
09/07	Oui	24,0	87%	66,3	85%	47,2	72%	14,71	81%	4,62	67%		
24/09	Oui	30,0	86%	75,1	92%	7,6	96%	60,20	-520%	6,65	91%		

STEU N°24 : Station d'épuration DE CHATELUS Code Sandre de la station : 0403068S0001

Caractéristiqu	es générales												
Filière de traitement (cf. annexe)				Lit ba	Lit bactérien								
Date de mise en service				01/01	01/01/2005								
Commune d'im	plantation			Châte	elus (030	68)							
Lieu-dit													
Capacité nomin	ale STEU en El	H ⁽¹⁾		80									
Nombre d'abon	nés raccordés												
Nombre d'habi	tants raccordés												
Débit de référei	nce journalier ac	lmissible	en m ³ /j	12									
Prescriptions of	le rejet												
Soum	siaa à	Autorisation en date du											
Souli	iise a	Déclaration en date du											
Mari	. 1	Type de	Type de milieu récepteur Eau douce de surface										
Milieu récep	teur du rejet	Nom du milieu récepteur				ent du Bar	benan						
Polluant	autorisé	Conce	ntration av		oint de et / ou				Rendement (%)				
DBO ₅ 35			[et	$\boxtimes c$	ou	60						
DC	CO		200		[et	$\boxtimes c$	ou	60				
MI	ES				[et		ou		50			
NO	GL					et		ou					
NT	ΓK				[et		ou					
pl	Н				et ou								
NH	$\overline{\mathrm{I_4}^+}$				et ou								
Pt					et ou								
Charges rejeté	es par l'ouvrag	ge			•		•						
		Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté							arrêté				
Date du bilan	Conformité	DBO ₅		DC	CO	M	ES	NO	GL	Pt			
24h	(Oui/Non)	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %		
27/02	Oui	42,0	81%	73,0	83%	73,2	73%	81,30	10%	7,72	12%		
25/06	Oui	25	90%	20,6	96%	45,2	64%	43,70	59%	4,73	57%		
11/09	Non	130,0	13%	25,6	96%	100.0	47%	92,70	-40%	10,70	-63%		

STEU N°25 : Station d'épuration de BOST Code Sandre de la station : 0403033S0001

Caractéristiqu	ies générales												
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtre	Filtres Plantés								
Date de mise en service				01/1	01/12/2007								
Commune d'in	nplantation			Bost	(03033)								
Lieu-dit													
Capacité nomir	nale STEU en E	H ⁽¹⁾		140									
Nombre d'abor	nnés raccordés												
Nombre d'habi	tants raccordés												
Débit de référe	nce journalier a	dmissible	en m ³ /j	21									
Prescriptions	de rejet												
		Auto	orisation e	n date du									
Soun	nise à	Déclaration en date du											
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur Eau douce de surface											
		Nom du milieu récepteur le Mourgon											
Polluant	autorisé	Conce	ntration a		oint de et / ou				Rendement (%)				
		rejet (mg	(/ 1)						60				
DBO ₅			35		et ou				60				
DCO			200		L	et		ou		60			
M	ES					et		ou		50			
NO	GL				et ou								
N'	ГК				et ou								
p	Н				et Ou								
NI	H_4^+				et ou			ou					
Pt					☐ et ☐ ou								
Charges rejeté	ées par l'ouvraș	e e				_							
gj		Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté											
Date du bilan	Conformité	DBO ₅		İ	DCO MES		Í.	GL	I	Pt			
24h	(Oui/Non)	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %		
15/05		8,0	92%	57,5	66%	16,8	89%	120,00	61%	7,50	-417%		
31/07		20	86%	41,3	78%	5,2	96%	80,00	64%	6,80	-247%		
16/10		4,0	98%	56,0	95%	34,0	91%	98,00	12%	3,54	71%		

1.1. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)

1.1.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration



Boues produites entre le 1 ^{er} janvier et le 31 décembre	Exercice 2017 en tMS	Exercice 2018 en tMS
Station d'épuration BRUGHEAS - Les Maussangs (Code Sandre : 0403044S0002)	0	0
Station d'épuration de BILLY (Code Sandre : 0403029S0001)	0	0
Station d'épuration de CREUZIER LE NEUF (Code Sandre : 0403093S0001)	15.1	14.65
Station d'épuration de CHARMEIL (Code Sandre : 0403060S0001)	55.54	21.86
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - "Bertucat" (Code Sandre : 0403165S0002)		0
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE "Moulin Magnet" (Code Sandre : 0403165S0001)		0
Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON (Code Sandre : 0403113S0001)		0
Station d'épuration d'ARFEUILLES (Code Sandre : 0403006S0001)		0
Station d'épuration de SAINT-PONT "Les Fourneaux" (Code Sandre : 0403252S0001)		0
Station d'épuration de SAINT-PONT "RD 27 " (Code Sandre : 0403252S0002)		0
Station d'épuration d'ESPINASSE VOZELLE (Code Sandre : 0403110S0001)	0	0
Station d'épuration de SAINT-YORRE (Code Sandre : 0403264S0002)	46.55	60.18
Station d'épuration de MAGNET (Code Sandre : 0403157S0001)	0	0
Station d'épuration ST GERMAIN DES FOSSES (Code Sandre : 0403236S0002)	64.06	40.99
Station d'épuration de MOLLES - " Gacon " (Code Sandre : 0403174S0001)		0
Station d'épuration " Lyonne" à COGNAT LYONNE (Code Sandre : 0403080S0001)	0	0
Station d'épuration de MOLLES - " Bourg " (Code Sandre : 0403174S0002)		0
Station d'épuration de MARIOL (Code Sandre : 0403163S0002)	10.56	2,52
Station d'épuration de MOLLES - " Fontenille " (Code Sandre : 0403174S0003)		0
Station d'épuration de BRUGHEAS "Bourg" (Code Sandre : 0403044S0001)	0	0
Station d'épuration de BUSSET	0	0

(Code Sandre : 0403045S0001)		
Station d'Epuration de VICHY-RHUE (Code Sandre : 0403094S0002)	1632.41	1818.24
Station d'épuration de CHATEL-MONTAGNE (Code Sandre : 0403066S0001)		0
Station d'épuration DE CHATELUS (Code Sandre : 0403068S0001)		0
Station d'épuration de BOST (Code Sandre : 0403033S0001)	0	0
Total des boues produites	1824,22	1958,44

1.1.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration



Boues évacuées entre le 1 ^{er} janvier et le 31 décembre	Exercice 2017 en tMS	Exercice 2018 en tMS
Station d'épuration BRUGHEAS - Les Maussangs (Code Sandre : 0403044S0002)	0	0
Station d'épuration de BILLY (Code Sandre : 0403029S0001)	0	0
Station d'épuration de CREUZIER LE NEUF (Code Sandre : 0403093S0001)	1,9	1,98
Station d'épuration de CHARMEIL (Code Sandre : 0403060S0001)	27,82	15,2
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - "Bertucat" (Code Sandre : 0403165S0002)		0
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE "Moulin Magnet" (Code Sandre : 0403165S0001)		0
Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON (Code Sandre : 0403113S0001)		0
Station d'épuration d'ARFEUILLES (Code Sandre : 0403006S0001)		0
Station d'épuration de SAINT-PONT "Les Fourneaux" (Code Sandre : 0403252S0001)		0
Station d'épuration de SAINT-PONT "RD 27 " (Code Sandre : 0403252S0002)		0
Station d'épuration d'ESPINASSE VOZELLE (Code Sandre : 0403110S0001)	0	0
Station d'épuration de SAINT-YORRE (Code Sandre : 0403264S0002)	33	57,5
Station d'épuration de MAGNET (Code Sandre : 0403157S0001)	0	0
Station d'épuration ST GERMAIN DES FOSSES (Code Sandre : 0403236S0002)	70	49.83
Station d'épuration de MOLLES - " Gacon " (Code Sandre : 0403174S0001)		0
Station d'épuration " Lyonne" à COGNAT LYONNE (Code Sandre : 0403080S0001)	0	0
Station d'épuration de MOLLES - " Bourg " (Code Sandre : 0403174S0002)		0
Station d'épuration de MARIOL (Code Sandre : 0403163S0002)	1,47	2,34
Station d'épuration de MOLLES - " Fontenille " (Code Sandre : 0403174S0003)		0
Station d'épuration de BRUGHEAS "Bourg" (Code Sandre : 0403044S0001)	0	0
Station d'épuration de BUSSET (Code Sandre : 0403045S0001)	0,3	1,26
Station d'Epuration de VICHY-RHUE (Code Sandre : 0403094S0002)	2 015	2 401

Station d'épuration de CHATEL-MONTAGNE (Code Sandre : 0403066S0001)		0
Station d'épuration DE CHATELUS (Code Sandre : 0403068S0001)		0
Station d'épuration de BOST (Code Sandre : 0403033S0001)	0	0
Total des boues évacuées	2 149,5	2 498,4

2. <u>Tarification de l'assainissement et recettes du service</u>

2.1. Modalités de tarification



La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2018 et 01/01/2019 sont les suivants :

	Au 01/01/2018	Au 01/01/2019
Frais d'accès au service:		
Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC) ⁽¹⁾		
Participation aux frais de branchement	583.14 €	599.17 €

⁽¹⁾ Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à l'ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE)

Tarifs	Au 01/01/2018	Au 01/01/2019		
Part de la collectivité				
Part fixe (€ HT/an)				
Abonnement (1)	20 €	20 €		
Part proportionnelle (€ HT/m³)				
Prix au m³	1,2577 €/m ³	1,2577 €/m³		
Autre :	€	€		
Taxes et rede	vances	•		
Taxes				
Taux de TVA (2)	10 %	10 %		
Redevances				
Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'Eau)	0,18 €/m³	0,15 €/m³		
VNF rejet :	€/m³	€/m³		
Autre :	€/m ³	€/m³		

⁽¹⁾ Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.

Commentaire concernant le montant HT de la part fixe annuelle revenant à la collectivité : Suite à la récupération de la compétence assainissement en 2018 liée à la fusion avec l'ex-CCMB et la commune de St Pont, un lissage de la redevance a été mis en place par délibération du conseil communautaire du 15 février 2018 (jointe en annexe).

⁽²⁾ L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- ➤ Délibération du 15/12/2011 effective à compter du 01/01/2012 fixant les tarifs du service d'assainissement collectif.
- ➤ Délibération du 23/06/2005 effective à compter du 01/01/2006 fixant la participation aux frais de branchement.


2.2. Facture d'assainissement type (D204.0)



Les tarifs applicables au 01/01/2018 et au 01/01/2019 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE ($120~\text{m}^3/\text{an}$) sont :

Facture type	Au 01/01/2018 en €	Au 01/01/2019 en €	Variation en %	
Part de la collectivité				
Part fixe annuelle	20,00	20,00	0%	
Part proportionnelle	150,92	150,92	0%	
Montant HT de la facture de 120 m³ revenant à la collectivité	170,92	170,92	0%	
Part du délégataire (en co	us de délégation de serv	vice public)		
Part fixe annuelle			%	
Part proportionnelle			%	
Montant HT de la facture de 120 m³ revenant au délégataire			%	
Taxes	et redevances			
Redevance de modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'Eau)	21,60	18,00	-16,7%	
VNF Rejet :			%	
Autre :			%	
TVA	19,25	18,89	-1,9%	
Montant des taxes et redevances pour 120 m ³	40,85	36,89	-9,7%	
Total	211,77	207,81	-1,9%	
Prix TTC au m ³	1,76	1,73	-1,7%	

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l'abonné, il convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent.

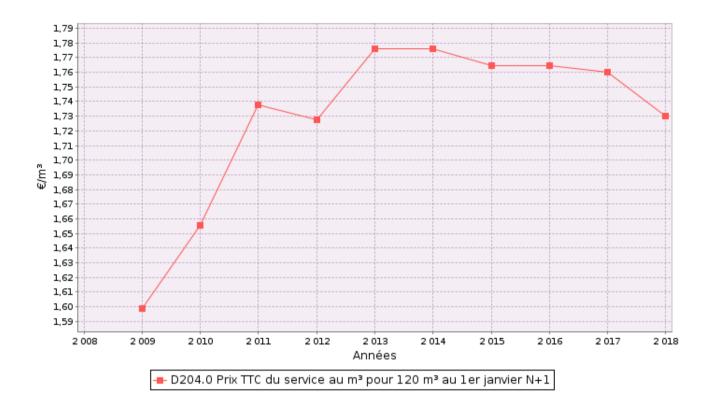

Dans le cas d'un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

Commune	Prix au 01/01/2018 en €/m³	Prix au 01/01/2019 en €/m³
Abrest	1,2577	1,2577
Arfeuilles	0,8115	0,9230
Bellerive-sur-Allier	1,2577	1,2577
Billy	1,2577	1,2577
Bost	1,2577	1,2577
Brugheas	1,2577	1,2577
Busset	1,2577	1,2577
Charmeil	1,2577	1,2577
Châtel-Montagne	1,1315	1,1630
Châtelus	1,0515	1,1030
Cognat-Lyonne	1,2577	1,2577
Creuzier-le-Neuf	1,2577	1,2577
Creuzier-le-Vieux	1,2577	1,2577
Cusset	1,2577	1,2577
Espinasse-Vozelle	1,2577	1,2577
Ferrières-sur-Sichon	0,7970	0,9122
Hauterive	1,2577	1,2577
Le Mayet-de-Montagne	1,5315	1,4630
Le Vernet	1,2577	1,2577
Magnet	1,2577	1,2577
Mariol	1,2577	1,2577

Molles	0,8115	0,9230
Saint Clément	0,8915	0,9830
Saint-Germain-des-Fossés	1,2577	1,2577
Saint Nicolas des Biefs	1,2577	1,2577
Saint-Pont	0,9715	1,0430
Saint-Rémy-en-Rollat	1,2577	1,2577
Saint-Yorre	1,2577	1,2577
Serbannes	1,2577	1,2577
Seuillet	1,2577	1,2577
Vendat	1,2577	1,2577
Vichy	1,2577	1,2577

La facturation est effectuée avec une fréquence :

\checkmark	annuelle
	semestrielle
	trimestrielle
	quadrimestrielle



Recettes de la collectivité :

Type de recette	Exercice 2017 en €	Exercice 2018 en €	Variation en %
Redevance eaux usées usage domestique	5 831 477.04	6 390 879,31	
dont abonnements	476 797.33	512 511,71	
Redevance eaux usées usage non domestique			
dont abonnements			
Recette pour boues et effluents importés	62 465.85	43 528,05	
Régularisations (+/-)			
Total recettes de facturation			
Recettes de raccordement			
Prime de l'Agence de l'Eau			
Contribution au titre des eaux pluviales			
Recettes liées aux travaux	225 707.74	212 494,28	
Contribution exceptionnelle du budget général			
Autres recettes (préciser)			
Total autres recettes			
Total des recettes	6 159 164.93	7 159 413,35	

Recettes globales : Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2018 : 6 817 826,03 €.

Commentaire : ce montant prend en compte l'ensemble des montants facturés en 2018 (par Vichy Communauté, les SIVOM de la Vallée de la BESBRE et de la Vallée du SICHON ainsi que la CBSE) pour la redevance assainissement quelles que soient les dates de relèves d'eau potable (redevance assainissement + abonnement +

redevance modernisation des réseaux).

3. Indicateurs de performance

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)



Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

taux de desserte par les réseaux d'eaux usées = $\frac{\text{nombre d'abonnés desservis}}{\text{nombre d'abonnés potentiels}} *100$

Pour l'exercice 2018, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 94,58% des 32 250 abonnés potentiels (89,35% pour 2017).

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites cidessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

	nombre de points	Valeur	points potentiels
PARTIE A : PLAN DES RESEA	UX		
(15 points)	T		1
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des	oui: 10 points		1.0
ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) et les	non: 0 point	Oui	10
points d'autosurveillance du réseau	-		
VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au	oui : 5 points		
moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est	oui : 5 points	Oui	5
considérée comme effectuée)	non: 0 point		
·	 		
PARTIE B: INVENTAIRE DES RES		rtio A)	
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a	t ete obtenue pour la pa	rue A)	1
VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les		Oui	
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques		Oui	
VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de	0 à 15 points sous		1.2
l'inventaire des réseaux	conditions (1)	Oui	12
	-		_
VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		78%	
reseaux mendonne les materiaux et diametres			
VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des	0 à 15 points sous	220/	0
réseaux mentionne la date ou la période de pose	conditions (2)	32%	U
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET	DE OFCTION DEC		<u> </u>
PARTIE C. AUTRES ELEWIENTS DE CONNAISSANCE ET			V
			X
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or	nt été obtenus en partie	A et B)	Ι
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux	nt été obtenus en partie 2 0 à 15 points sous		0
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie	ot été obtenus en partie de 0 à 15 points sous conditions (3)	A et B)	0
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement,	t été obtenus en partie de 0 à 15 points sous conditions (3) oui : 10 points	A et B)	Ι
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,)	ot été obtenus en partie de 0 à 15 points sous conditions (3)	A et B)	0
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements	où i tété obtenus en partie de 0 à 15 points sous conditions (3) oui : 10 points non : 0 point	A et B)	0
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des	oui : 10 points oui : 10 points oui : 10 points oui : 10 points	A et B)	0
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements	où i tété obtenus en partie de 0 à 15 points sous conditions (3) oui : 10 points non : 0 point	A et B)	0
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui: 10 points oui: 10 points non: 0 points oui: 10 points oui: 10 points oui: 10 points oui: 10 points	A et B)	0 0
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou	oui: 10 points	A et B)	0
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (4)	oui: 10 points non: 0 point	A et B)	0 0
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (4) VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif,	oui: 10 points non: 0 point	A et B)	0 0
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (4)	oui: 10 points non: 0 point	A et B)	0 0 0
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (4) VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement,) pour chaque tronçon de	oui: 10 points non: 0 point	A et B)	0 0 0
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (4) VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement,) pour chaque tronçon de réseau	oui: 10 points non: 0 point	A et B)	0 0 0 0
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (4) VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement,) pour chaque tronçon de réseau VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel	oui : 10 points non : 0 point	A et B)	0 0 0
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (4) VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement,) pour chaque tronçon de réseau VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent	oui : 10 points non : 0 point	A et B)	0 0 0 0
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (4) VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement,) pour chaque tronçon de réseau VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de	oui: 10 points non: 0 point	A et B)	0 0 0 0 0
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (4) VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement,) pour chaque tronçon de réseau VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au	oui : 10 points non : 0 point A et B)	0 0 0 0 0	
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins or VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (4) VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement,) pour chaque tronçon de réseau VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de	oui: 10 points non: 0 point	A et B)	0 0 0 0 0
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (4) VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement,) pour chaque tronçon de réseau VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au	oui : 10 points non : 0 point A et B)	0 0 0 0 0	

⁽¹⁾ l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 27 pour l'exercice 2018 (28 pour 2017).

⁽²⁾ l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5 (3) Si la connaissance de l'altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15

⁽⁴⁾ non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte

3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

(réseau collectant une charge > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l'exercice 2018	Conformité exercice 2017 0 ou 100	Conformité exercice 2018 0 ou 100
Station d'épuration BRUGHEAS - Les Maussangs	12,54	100	100
Station d'épuration de BILLY	11	100	100
Station d'épuration de CREUZIER LE NEUF	42	100	100
Station d'épuration de CHARMEIL	21	100	100
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - "Bertucat"	1,89		100
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE "Moulin Magnet"	174		100
Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON	7,7		100
Station d'épuration d'ARFEUILLES	17,6		100
Station d'épuration de SAINT-PONT "Les Fourneaux"	2		100
Station d'épuration de SAINT-PONT "RD 27 "	4,16		100
Station d'épuration d'ESPINASSE VOZELLE	0	100	100
Station d'épuration de SAINT-YORRE	156	100	100
Station d'épuration de MAGNET	18,24	100	100
Station d'épuration ST GERMAIN DES FOSSES	200	100	100
Station d'épuration de MOLLES - " Gacon "	2,52		100
Station d'épuration " Lyonne" à COGNAT LYONNE	0	100	100

Station d'épuration de MOLLES - " Bourg "	7,42		100
Station d'épuration de MARIOL	25	100	100
Station d'épuration de MOLLES - " Fontenille "	0,48		100
Station d'épuration de BRUGHEAS "Bourg"	3,42	100	100
Station d'épuration de BUSSET	11,88	100	100
Station d'Epuration de VICHY-RHUE	3 515	100	100
Station d'épuration de CHATEL-MONTAGNE	20,14		100
Station d'épuration DE CHATELUS	2,64		100
Station d'épuration de BOST	2,1	100	100

Pour l'exercice 2018, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2017).

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2018	Conformité exercice 2017 0 ou 100	Conformité exercice 2018 0 ou 100
Station d'épuration BRUGHEAS - Les Maussangs	12,54	100	100
Station d'épuration de BILLY	11	100	100
Station d'épuration de CREUZIER LE NEUF	42	100	100
Station d'épuration de CHARMEIL	21	100	100
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - "Bertucat"	1,89		100
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE "Moulin Magnet"	174		100
Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON	7,7		100
Station d'épuration d'ARFEUILLES	17,6		100
Station d'épuration de SAINT-PONT "Les Fourneaux"	2		100
Station d'épuration de SAINT-PONT "RD 27 "	4,16		100
Station d'épuration d'ESPINASSE VOZELLE	0	100	100
Station d'épuration de SAINT-YORRE	156	100	100
Station d'épuration de MAGNET	18,24	100	100
Station d'épuration ST GERMAIN DES FOSSES	200	100	100
Station d'épuration de MOLLES - " Gacon "	2,52		100

Station d'épuration " Lyonne" à COGNAT LYONNE	0	100	100
Station d'épuration de MOLLES - " Bourg "	7,42		100
Station d'épuration de MARIOL	25	100	100
Station d'épuration de MOLLES - " Fontenille "	0,48		100
Station d'épuration de BRUGHEAS "Bourg"	3,42	100	100
Station d'épuration de BUSSET	11,88	100	100
Station d'Epuration de VICHY-RHUE	3 515	100	100
Station d'épuration de CHATEL-MONTAGNE	20,14		0
Station d'épuration DE CHATELUS	2,64		100
Station d'épuration de BOST	2,1	100	100

Pour l'exercice 2018, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (100 en 2017).

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2018	Conformité exercice 2017 0 ou 100	Conformité exercice 2018 0 ou 100
Station d'épuration BRUGHEAS - Les Maussangs	12,54	100	100
Station d'épuration de BILLY	11	100	100
Station d'épuration de CREUZIER LE NEUF	42	95	100
Station d'épuration de CHARMEIL	21	90	100
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - "Bertucat"	1,89		100
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE "Moulin Magnet"	174		100
Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON	7,7		100
Station d'épuration d'ARFEUILLES	17,6		86
Station d'épuration de SAINT-PONT "Les Fourneaux"	2		100
Station d'épuration de SAINT-PONT "RD 27 "	4,16		100
Station d'épuration d'ESPINASSE VOZELLE	0	0	0
Station d'épuration de SAINT-YORRE	156	97	100
Station d'épuration de MAGNET	18,24	100	100
Station d'épuration ST GERMAIN DES FOSSES	200	97	100
Station d'épuration de MOLLES - " Gacon "	2,52		100
Station d'épuration " Lyonne" à COGNAT LYONNE	0	0	0

Station d'épuration de MOLLES - " Bourg "	7,42		83
Station d'épuration de MARIOL	25	100	100
Station d'épuration de MOLLES - " Fontenille "	0,48		100
Station d'épuration de BRUGHEAS "Bourg"	3,42	100	100
Station d'épuration de BUSSET	11,88	100	100
Station d'Epuration de VICHY-RHUE	3 515	100	100
Station d'épuration de CHATEL-MONTAGNE	20,14		0
Station d'épuration DE CHATELUS	2,64		100
Station d'épuration de BOST	2,1	100	100

Pour l'exercice 2018, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 99 (100 en 2017).

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)



Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

Station d'épuration BRUGHEAS - Les Maussangs :

Filières mises en oeuvre		tMS
Volcuisation acricals	Conforme	
Valorisation agricole	Non conforme	
Compostore	Conforme	
Compostage	Non conforme	
Incinération	Conforme	
inchieration	Non conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	Conforme	
Evacuation vers the STEO	Non conforme	
Autre:	Conforme	
Aude	Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		

⁽¹⁾ L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les

boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

Station d'épuration de BILLY :		
Filières mises en oeuvre		tMS
371	Conforme	
Valorisation agricole	Non conforme	
	Conforme	
Compostage	Non conforme	
	Conforme	
Incinération	Non conforme	
CONTY (I)	Conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	Non conforme	
	Conforme	
Autre:	Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		
		tMS
Station d'épuration de CREUZIER LE NEUF : Filières mises en oeuvre	Conforme	tMS
	Conforme Non conforme	tMS
Filières mises en oeuvre	Non conforme	tMS
Valorisation agricole	Non conforme Conforme	tMS
Valorisation agricole	Non conforme Conforme Non conforme	tMS
Valorisation agricole Compostage	Non conforme Conforme Non conforme Conforme	tMS
Valorisation agricole Compostage Incinération	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme	tMS
Valorisation agricole Compostage Incinération	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Conforme Conforme Conforme	tMS
Valorisation agricole Compostage Incinération Evacuation vers une STEU (1)	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme	tMS
	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Conforme Non conforme Non conforme Non conforme	tMS

Filières mises en oeuvre		tMS
	Conforme	
Valorisation agricole	Non conforme	
	Conforme	
Compostage	Non conforme	
Contraction of the Contraction o	Conforme	
Incinération	Non conforme	
Constitution of the control of the c	Conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	Non conforme	
Autre :	Conforme	
Autre	Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		15,2
	ertucat'' :	10,2
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - ''B	ertucat'' :	
		tMS
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - ''B Filières mises en oeuvre	Conforme	
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - ''B Filières mises en oeuvre	Conforme Non conforme	
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - ''B Filières mises en oeuvre Valorisation agricole	Conforme	
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - ''B Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage	Conforme Non conforme Conforme	
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - ''B Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage	Conforme Non conforme Conforme Non conforme	
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - ''B Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage Incinération	Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme	
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - ''B Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage Incinération	Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Non conforme	
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - ''B Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage Incinération Evacuation vers une STEU (1)	Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme	
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - ''B Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage Incinération	Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Conforme Non conforme Non conforme Non conforme Non conforme	

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation socials	Conforme	
Valorisation agricole	Non conforme	
	Conforme	
Compostage	Non conforme	
In air Anation	Conforme	
Incinération	Non conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	Conforme	
Evacuation vers time STEO	Non conforme	
Autre:	Conforme	
Aune	Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON:		
Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON : Filières mises en oeuvre		tMS
Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON : Filières mises en oeuvre	Conforme	tMS
Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON : Filières mises en oeuvre	Conforme Non conforme	tMS
Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON : Filières mises en oeuvre Valorisation agricole		tMS
Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON : Filières mises en oeuvre Valorisation agricole	Non conforme	tMS
Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON : Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage	Non conforme Conforme	tMS
Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON : Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage	Non conforme Conforme Non conforme	tMS
Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON : Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage Incinération	Non conforme Conforme Non conforme Conforme	tMS
Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON : Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage Incinération	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme	tMS
Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON : Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage Incinération Evacuation vers une STEU (1)	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Conforme	tMS
Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON :	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Non conforme	tMS

Filières mises en oeuvre		tMS
W.L. day in a control	Conforme	
Valorisation agricole	Non conforme	
	Conforme	
Compostage	Non conforme	
La sin Zaskina	Conforme	
Incinération	Non conforme	
E	Conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	Non conforme	
Autro	Conforme	
Autre:	Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		
Station d'énuration de SAINT-PONT "Les Fourneaux" :		
Station d'épuration de SAINT-PONT "Les Fourneaux" :		
Station d'épuration de SAINT-PONT "Les Fourneaux" : Filières mises en oeuvre		tMS
	Conforme	tMS
Filières mises en oeuvre	Conforme Non conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole		tMS
Filières mises en oeuvre	Non conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage	Non conforme Conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole	Non conforme Conforme Non conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage Incinération	Non conforme Conforme Non conforme Conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme	tMS
Valorisation agricole Compostage Incinération Evacuation vers une STEU (1)	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage Incinération	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Non conforme	tMS

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	Conforme	
vaiorisation agricoic	Non conforme	
Compostage	Conforme	
Compostage	Non conforme	
Incinération	Conforme	
incinciation	Non conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	Conforme	
Evacuation vers une STEO	Non conforme	
Autre:	Conforme	
Aude	Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		
Station d'épuration d'ESPINASSE VOZELLE :		
		tMS
Filières mises en oeuvre	Conforme	tMS
Filières mises en oeuvre	Non conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole	Non conforme Conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole	Non conforme Conforme Non conforme	tMS
Valorisation agricole Compostage	Non conforme Conforme Non conforme Conforme	tMS
Valorisation agricole Compostage	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme	tMS
Valorisation agricole Compostage Incinération	Non conforme Conforme Non conforme Conforme	tMS
Valorisation agricole Compostage Incinération	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme	tMS
Valorisation agricole Compostage Incinération Evacuation vers une STEU (1)	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage Incinération Evacuation vers une STEU (1) Autre :	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Non conforme	tMS

Filières mises en oeuvre		tMS
	Conforme	
Valorisation agricole	Non conforme	
	Conforme	
Compostage	Non conforme	
fort. Zorton	Conforme	
Incinération	Non conforme	
CTCU (I)	Conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	Non conforme	
Autre :	Conforme	
Autre	Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		57,5
Station d'épuration de MAGNET : Filières mises en oeuvre		tMS
Filières mises en oeuvre	Conforme	
Filières mises en oeuvre	Conforme Non conforme	
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole		
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole	Non conforme	
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage	Non conforme Conforme	
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage	Non conforme Conforme Non conforme	
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage Incinération	Non conforme Conforme Non conforme Conforme	
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage Incinération	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Non conforme	
Valorisation agricole Compostage Incinération Evacuation vers une STEU (1)	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme	
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage Incinération	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Non conforme	

Filières mises en oeuvre		tMS
	Conforme	
Valorisation agricole	Non conforme	
	Conforme	
Compostage	Non conforme	
	Conforme	
ncinération	Non conforme	
GDDY (I)	Conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	Non conforme	
A	Conforme	
Autre:	Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		19,1
		tMS
Station d'épuration de MOLLES - " Gacon " : Filières mises en oeuvre	Conforme	tMS
	Conforme Non conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole		tMS
Filières mises en oeuvre	Non conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage	Non conforme Conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole	Non conforme Conforme Non conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage Incinération	Non conforme Conforme Non conforme Conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Non conforme	tMS
Valorisation agricole Compostage Incinération Evacuation vers une STEU (1)	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage Incinération	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Non conforme Non conforme	tMS

	tMS
Conforme	
Non conforme	
Conforme	
Non conforme	
Conforme	
Non conforme	
Conforme	
Non conforme	
Conforme	
Non conforme	
	tMS
Conforme	tMS
Conforme Non conforme	tMS
	tMS
Non conforme	tMS
Non conforme Conforme	tMS
Non conforme Conforme Non conforme	tMS
Non conforme Conforme Non conforme Conforme	tMS
Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme	tMS
Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Conforme	tMS
Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Non conforme	tMS
	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Conforme Conforme

	tMS
Conforme	
Non conforme	
Conforme	
Non conforme	
Conforme	
Non conforme	
Conforme	
Non conforme	
Conforme	
Non conforme	
	2,34
	<u> </u>
	tMS
Conforme	
Conforme Non conforme	
Non conforme	
Non conforme Conforme	
Non conforme Conforme Non conforme	
Non conforme Conforme Non conforme Conforme	
Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Non conforme	
Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Conforme	
Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Non conforme	
	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Conforme Conforme

tMS
onforme
on conforme
tMS
tMS onforme
onforme
on conforme
on conforme on forme
onforme on conforme on conforme on conforme
onforme on conforme on conforme on conforme on forme
onforme on conforme on conforme on conforme on conforme on conforme
onforme on conforme on conforme on conforme on conforme on conforme on conforme
onforme on conforme

Filières mises en oeuvre		tMS
	Conforme	
Valorisation agricole	Non conforme	
	Conforme	
Compostage	Non conforme	
	Conforme	
Incinération	Non conforme	
c (mpy (l)	Conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	Non conforme	
Autro	Conforme	
Autre:	Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		2 401
Station d'épuration de CHATEL-MONTAGNE : Filières mises en oeuvre		tMS
Filières mises en oeuvre	Conforme	tMS
Filières mises en oeuvre	Conforme Non conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole		tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole	Non conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage	Non conforme Conforme	tMS
	Non conforme Conforme Non conforme	tMS
Valorisation agricole Compostage Incinération	Non conforme Conforme Non conforme Conforme	tMS
Valorisation agricole Compostage Incinération	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Non conforme	tMS
Valorisation agricole Compostage Incinération Evacuation vers une STEU (1)	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Conforme Conforme	tMS
Filières mises en oeuvre Valorisation agricole Compostage	Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Conforme Non conforme Non conforme	tMS

Filières mises en oeuvre		tMS
	Conforme	
Valorisation agricole	Non conforme	
	Conforme	
Compostage	Non conforme	
	Conforme	
ncinération	Non conforme	
	Conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	Non conforme	
Autro	Conforme	
Autre:	Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		
tation d'épuration de BOST : Filières mises en oeuvre		tMS
meres mises en oeuvre	Conforme	uvis
Valorisation agricole	Non conforme	
	Conforme	
Compostage	Non conforme	
	Conforme	
ncinération	Non conforme	
	Conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	Non conforme	
	1= 1	
	Conforme	
Autre:	Non conforme	
Autre:		

Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)

3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

L'indicateur mesure un nombre d'évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel.

L'exercice 2018, <u>106</u> demandes d'indemnisation ont été déposées en vue d'un dédommagement. Commentaire: Fortes pluie au premier semestre 2018

nombre de demandes d'indemnisation
taux de débordement des effluents pour 1000 hab = $\frac{\text{déposées en vue d'un dédommagement}}{\text{nombre d'habitants desservis}} *1000$

Pour l'exercice 2018, le taux de débordement des effluents est de 1,58 pour 1000 habitants (0,679 en 2017).

3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2)



Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou anormalement fréquentes.

Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.).

Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et — si l'intervention est nécessitée par un défaut situé sur le réseau public — dans les parties privatives des usagers.

Nombre de points noirs pour l'exercice 2018 : 5

nombre de points noirs ramené à 100 km de réseau = $\frac{\text{nombre de points noirs}}{\text{linéaire du réseau de collecte hors branchements}} *100$

Pour l'exercice 2018, le nombre de points noirs est de 0,8 par 100 km de réseau (1,6 en 2017).

3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)



Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice	2014	2015	2016	2017	2018
Linéaire renouvelé en km	0.50	0.68	0.34	1.23	0.11

Au cours des 5 dernières exercices, 2,85 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Le taux moyen de renouvellement des réseaux est :

taux moyen de renouvellement des réseaux =
$$\frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 * linéaire du réseau de desserte} * 100$$

Pour l'exercice 2018, le taux moyen de renouvellement des réseaux est 0,09% (0,13% en 2017).



Mise en séparatif rue de Moulins, à Saint Germain des Fossés

3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'auto-surveillance qui sont conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-surveillance, l'indicateur n'est pas évalué).

Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la station est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en pollution) sont à exclure.

La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de capacité > 2000 EH selon la formule suivante :

conformité des performances des équipements d'épuration = $\frac{\text{nombre de bilans conformes}}{\text{nombre de bilans réalisés}} *100$

Pour l'exercice 2018, les indicateurs de chaque STEU de capacité > 2000 EH sont les suivants :

	Nombre de bilans réalisés exercice 2018	Nombre de bilans conformes exercice 2018	Pourcentage de bilans conformes exercice 2017	Pourcentage de bilans conformes exercice 2018
Station d'épuration BRUGHEAS - Les Maussangs	1	1	0	100
Station d'épuration de BILLY	1	1	0	100
Station d'épuration de CREUZIER LE NEUF	4	4	75	100
Station d'épuration de CHARMEIL	2	1	50	50
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - "Bertucat"	0	1		
Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE "Moulin Magnet"	2	1		50
Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON	1	1		100
Station d'épuration d'ARFEUILLES	1	0		0
Station d'épuration de SAINT-PONT "Les Fourneaux"	0	1		
Station d'épuration de SAINT-PONT "RD 27	0	1		

Station d'épuration d'ESPINASSE VOZELLE	0	0		
Station d'épuration de SAINT-YORRE	12	10	58,3	83,3
Station d'épuration de MAGNET	1	1	100	100
Station d'épuration ST GERMAIN DES FOSSES	12	10	83,3	83,3
Station d'épuration de MOLLES - " Gacon "	0	1		
Station d'épuration " Lyonne" à COGNAT LYONNE	0	0		
Station d'épuration de MOLLES - " Bourg "	1	1		100
Station d'épuration de MARIOL	1	1	100	100
Station d'épuration de MOLLES - " Fontenille "	0	1		_
Station d'épuration de BRUGHEAS "Bourg"	0	1	100	
Station d'épuration de BUSSET	1	1	0	100
Station d'Epuration de VICHY-RHUE	164	159	95	97
Station d'épuration de CHATEL- MONTAGNE	1	0		0
Station d'épuration DE CHATELUS	0	1		
Station d'épuration de BOST	0	1	100	

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges annuelles en DBO₅ arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Pour l'exercice 2018, l'indice global de conformité des performances des équipements d'épuration est 95,7 (92,4 en 2017).

3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3)



La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant :

L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si la première ne l'est			Exercice 2018		
20	identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux milieux récepteurs	Oui	Oui		
+ 10	évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel	Oui	Oui		
+ 20	enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le moment et l'importance	Oui	Oui		
+ 30	mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la surveillance des ouvrages)	Non	Non		
Les 4	Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus				
+ 10	rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainissement et ce qui en est résulté	Non	Non		
+ 10	connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets	Non	Non		
Pour	Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs				
+ 10	évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70% du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total	Non	Non		
Pour	Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes				
+ 10	Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage	Oui	Oui		

L'indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est 50 (50 en 2017).


3.12. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2)



La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction comptable M49).

durée d'extinction de la dette pour l'année de l'exercice = $\frac{\text{encours de la dette au 31 décembre de l'exercice}}{\text{épargne brute annuelle}}$

	Exercice 2017	Exercice 2018
Encours de la dette en €	10 737 947,28	10 821 123,39
Epargne brute annuelle en €	1 837 725,99	2 183 768,44
Durée d'extinction de la dette en années	5,8	5

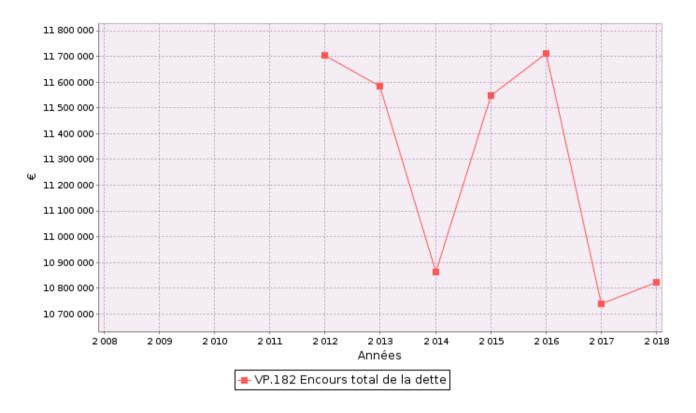

3.13. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)



Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur l'assainissement collectif proprement dit. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite).

Toute facture impayée au 31/12/2018 est comptabilisée, quelque soit le motif du non-paiement.

 $taux d'impayés sur les factures de l'année précédente = \frac{tel que connu au 31 décembre de l'année en cours}{chiffre d'affaires TTC (hors travaux) au titre de l'année précédente} *100$

	Exercice \$N-1.year	Exercice 2018
Montant d'impayés en € au titre de		
l'année 2017 tel que connu au	107 345,33	106 103,33
31/12/2018		
Chiffre d'affaires TTC facturé (hors	3 356 808,12	6 817 826,03
travaux) en € au titre de l'année 2017	3 330 808,12	0 817 820,03
Taux d'impayés en % sur les factures	3,2	1.56
d'assainissement 2017	3,2	1,56

3.14. Taux de réclamations (P258.1)



Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collectif, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service).

réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service).		
Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations reçues	[⊠] Oui	[] Non
Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur :		
Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 10		
taux de réclamations = nombre de réclamations (hors prix) laissant une	race écrite	100
nombre total d'abonnés du service		

Pour l'exercice 2018, le taux de réclamations est de 0,33 pour 1000 abonnés (0 en 2017).

4. Financement des investissements

4.1. Montants financiers



	Exercice 2017	Exercice 2018
Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire		1 543 582,95
Montants des subventions en €	154 937,56	1 306 128,61
Montants des contributions du budget général en €	0	0

4.2. Etat de la dette du service



L'état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes :

		Exercice 2017	Exercice 2018
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)		10 737 947,28	10 821 123,39
Montant remboursé durant l'exercice en €	en capital	974 074,92	1 077 524,18
	en intérêts	299 537,30	304 372,96

4.3. Amortissements



Pour l'exercice 2018, la dotation aux amortissements a été de 1 644 100,00 € (1 306 499,05 € en 2017).

4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux



Projets à l'étude	Montants prévisionnels en €	Montants prévisionnels de l'année précédente en €

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Année 2018 :

Commune	Lieu	Montant
VENDAT	Extension réseau Champoux	140 000,00 €

ST REMY	Extension réseau les Augerolles (T2)	130 000,00 €	
ST REMY	Mise en séparatif route de Vendat (T3)	100 000,00 €	
MAGNET	Route de St Félix (T4)	150 000,00 €	
BRUGHEAS	Etude les Taureaux/les Banchereaux	25 000,00 €	
MAGNET	ССАВ	60,000,00,6	
MAGNET	le Boulas	60 000,00 €	
VENDAT	Secteu rue de la Cure	50 000,00 €	
BILLY	Route Nationale	150 000,00 €	
ST GERMAIN	Route de Moulins	150 000,00 €	
CLN	Route de Vichy	-	
Petites extensions :	BILLY chemin place nique		
	CLV chemin des Dionets	100 000,00€	
TOTAL		1 055 000,00 €	

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)



Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

En 2018, $80.754,16 \in \text{ont}$ été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit $0,0207 \in \text{m}^3$ pour l'année 2018 $(0,013 \in \text{m}^3 \text{ en } 2017)$.

6. Tableau récapitulatif des indicateurs

		Valeur 2017	Valeur 2018
	Indicateurs descriptifs des services		
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	63 296	67 104
D202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	13	13
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS]	2 149,5	2 498,4
D204.0	Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³]	1,76	1,73
	Indicateurs de performance		
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	89,35%	94,58%
P202.2B	réseaux de collecte des eaux usées [points]	28	27
P203.3	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100%	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100%	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100%	99%
P206.3	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	100%	100%
P207.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m³]	0,013	0,0207
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers [nb/1000hab]	0,679	1,58
P252.2	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau [nb/100 km]	1,6	0,8
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	0,13%	0,09%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau	92,4%	95,7%
P255.3	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	50	50
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité [an]	5,8	5
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	3,2%	1,56%
P258.1	Taux de réclamations [nb/1000ab]	0	0,33